

応急給水マニュアル

令和 7 年 7 月

稻 城 市

目 次

| | | | | |
|--------------------|---|---|---|-------|
| ○ 応急給水対策の概要 | ・ | ・ | ・ | P 1 |
| 1 災害時給水ステーション | ・ | ・ | ・ | P 5 |
| (1) 災害時給水ステーション一覧 | ・ | ・ | ・ | P 5 |
| (2) 簡易水質検査 | ・ | ・ | ・ | P 6 |
| (3) 向陽台給水所 | ・ | ・ | ・ | P 8 |
| (4) 坂浜配水所 | ・ | ・ | ・ | P 13 |
| (5) 若葉台給水所 | ・ | ・ | ・ | P 18 |
| (6) 仮設給水栓を使用した応急給水 | ・ | ・ | ・ | P 25 |
| 2 避難所応急給水栓 | ・ | ・ | ・ | P 28 |
| 3 消火栓等からの応急給水 | ・ | ・ | ・ | P 67 |
| 4 災害時生活用水井戸 | ・ | ・ | ・ | P 88 |
| 5 給水車を活用した応急給水活動 | ・ | ・ | ・ | P 108 |
| (1) 応急給水活動 | ・ | ・ | ・ | P 108 |
| (2) 応急給水活動搬送ルート | ・ | ・ | ・ | P 109 |
| (3) 応急給水活動時間管理 | ・ | ・ | ・ | P 110 |
| (4) 給水車取扱時の注意事項 | ・ | ・ | ・ | P 111 |
| 6 備蓄飲料水 | ・ | ・ | ・ | P 112 |
| 7 各種協定 | ・ | ・ | ・ | P 112 |
| (1) 協定による物資の供給体制 | ・ | ・ | ・ | P 112 |
| (2) 協定締結内容 | ・ | ・ | ・ | P 113 |
| 8 市防災倉庫給水関係資器材等 | ・ | ・ | ・ | P 114 |

○ 応急給水対策の概要

1 飲料水及び生活用水の確保等

(1) 飲料水の確保

- | | |
|---------------------|---------|
| ① 災害時給水ステーション（給水拠点） | 3か所 |
| ② 避難所応急給水栓からの応急給水 | 37か所 |
| ③ 消火栓等からの応急給水 | 19か所 |
| ④ ペットボトルによる備蓄 | 20,000ℓ |

※東京都から応急給水用資器材の譲渡を受け多様な応急給水を行う。

※災害時給水ステーション（給水拠点）

災害時の断水に備え、飲料水を確保している配水所、給水所等及び応急給水槽をいう。居住場所から概ね半径2km程度の距離内に1か所ある災害時給水ステーション（給水拠点）には、応急給水用資器材を配備している。

(2) 生活用水の確保

- | | |
|---------------------------|------|
| ① 災害時生活用水井戸 ^{※1} | 19か所 |
| ② 災害対策用井戸 ^{※2} | 44か所 |
| ③ 学校のプール | 18か所 |

※1 市民が洗面、洗濯及びトイレ洗浄等として活用するため、小中学校等の避難所19か所には、災害時生活用水井戸を整備している。

※2 市内に現存する民間所有の井戸44か所を災害対策用の井戸として指定している。震災等で水道施設が被害を受けた場合に市民に対して生活用水として供給する。

(3) 給水車

積載量 2000ℓ


2 飲料水の供給

(1) 対策内容

- ① 災害時給水ステーション（給水拠点）での応急給水
- ② 避難所応急給水栓による応急給水
- ③ 消火栓等からの応急給水用資器材による応急給水
- ④ 災害時給水ステーション（給水拠点）等での水の受給が困難な場合は、給水車による応急給水
- ⑤ 備蓄ペットボトルによる応急給水

(2) 業務手順

図 応急給水業務手順

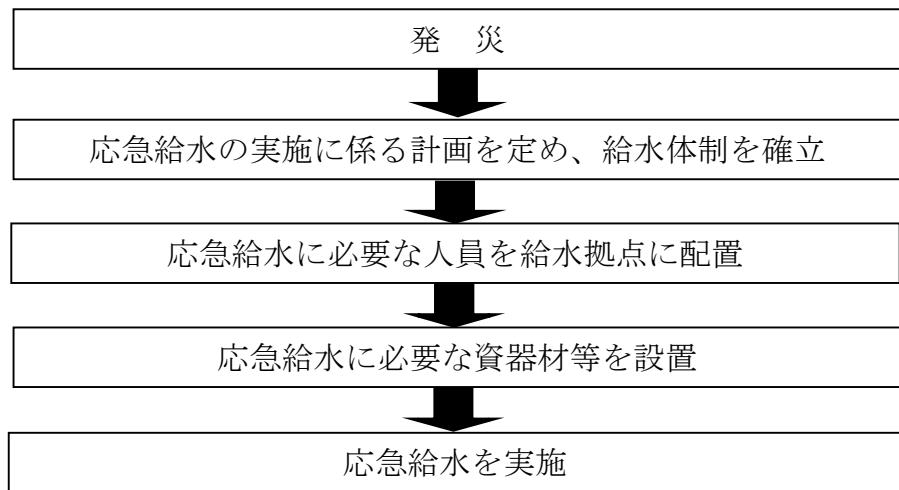

(3) 震災時の応急給水の方法

ア 災害時給水ステーション（給水拠点）での給水

- ① 迅速に給水状況や住民の避難状況など必要な状況を把握する。
- ② 災害時給水ステーション（給水拠点）には、東京都水道局が応急給水に必要な資器材等を整備している。参集した東京都水道局職員または市職員のうち早期に現着したほうが災害時給水ステーション（給水拠点）を開設し、市職員が受給を行う。
- ③ 東京都水道局の「指定従事者制度」に登録をすることで自主防災組織等が災害時給水ステーション（給水拠点）を開設することは可能だが、自主防災組織等は応急給水栓を担当するため、原則、当該制度は使用しない。

イ 避難所応急給水栓による給水

避難所応急給水栓が設置されている指定避難所では、自主防災組織等が応急給水用資器材を接続して応急給水を行う。

ウ 消火栓等からの応急給水用資器材による給水

- ① 断水地域の状況、水道施設の復旧状況等に応じて、特に必要がある場合に、消火栓等に応急給水用資器材を接続して応急給水を行う。
- ② 消火栓等を活用した応急給水については、応急給水用資器材を東京都水道局が市に貸与している。発災時、市が通水状況を東京都水道局に確認した後、自主防災組織等が応急給水用資器材を接続して応急給水を行う。

エ 災害時給水ステーション（給水拠点）等での水の受給が困難な場合の給水車による給水

受給が困難な場合には、市は給水車による応急給水を東京都と協力し行う。給水車の要請が多数の場合は、原則、「病院及び福祉施設」「水を供給できない給水拠点」「避難所」の対応順位で、応急給水を行う。

オ その他

- ① 医療施設及び障害児（者）施設等の福祉施設について、緊急要請があった場合は、車両輸送により応急給水を行う。
- ② 飲料水を車両輸送する必要がある避難場所においては、東京都が市により設置された仮設水槽まで飲料水を輸送・補給し、市が住民等への応急給水を行う。


3 飲料水の給水基準

- ① 震災時における飲料水の給水基準は、応急給水場所には市民が持参したボリタンク等に、1日1人あたり3ℓとする。

4 水の安全確保

遊離残留塩素測定キットで塩素濃度を確認する。

図 水の安全確保に係る市の業務

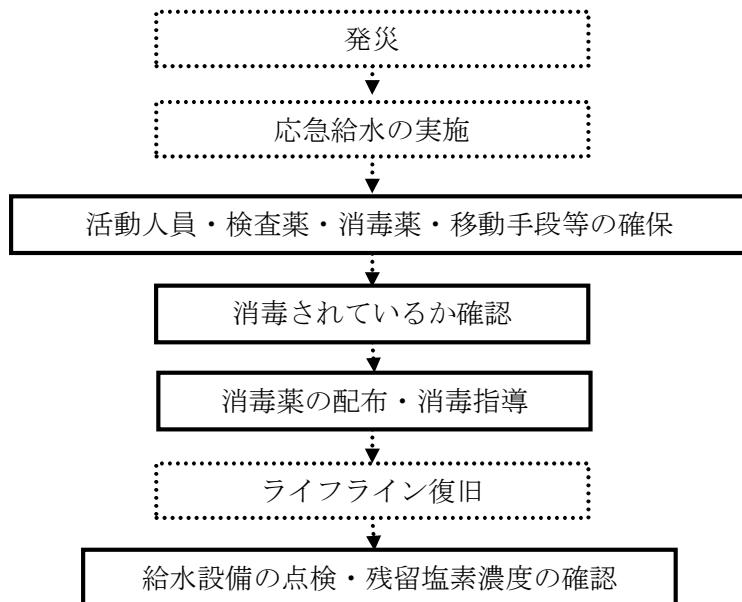

- 市は東京都が編成する「環境衛生指導班」の協力を得て、飲料水の消毒や消毒効果の確認などの指導を行う。

- 環境衛生指導班が、飲用しようとする水が塩素剤等で消毒されているか、確認を行う。それ以後は、住民が自主的に消毒を行えるように環境衛生指導班が住民に消毒薬を配布し、消毒方法及び消毒の確認方法を指導する。

1 災害時給水ステーション（給水拠点）

(1) 災害時給水ステーション（給水拠点）一覧

| No. | 施設名 | 所在地 | 配水池の容量 | 確保水量 |
|-----|--------|------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 向陽台給水所 | 向陽台 6-16 | 6,000 m ³ | 2,000 m ³ |
| 2 | 坂浜配水所 | 坂浜 3-13-12 | 4,530 m ³ | 1,510 m ³ |
| 3 | 若葉台給水所 | 若葉台 1-19 | 6,500 m ³ | 2,160 m ³ |
| 計 | | | | 5,670 m ³ |



(2) 簡易水質検査

ア 蛇口での排水作業

応急給水拠点では、平常時は水道を使用していないため、水道管内に停滞している水を排出することが必要です。

全ての蛇口を全開にして、2～3分排水作業を行ってください。



イ 目視による確認

蛇口からの水をバケツに採水し、濁りや異物の混入がないか目視により確認してください。



ウ 残留塩素濃度の測定

① 簡易水質検査キットを用意して下さい。


簡易水質検査キットの箱



箱の中にシンプルパックが入っている



シンプルパック

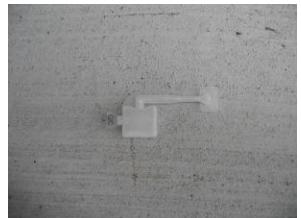

ノブの先を手でねじ切る



残留塩素濃度の測定

シンプルパックのポンプ部を指で押さえ、スポットの要領でバケツの水を吸入してください。シンプルパックをよく振って試薬と混ぜ、10秒後に標準カラーチャートの色と比較し、残留塩素濃度を判定します。



●標準カラーチャートの色と比較する。

水質基準：0.1mg/l以上であれば飲料可能

※0.1mg/l未満の水は絶対に飲まないでください。

※長時間放置すると残留塩素濃度が低くても発色するので注意

●規定の残留塩素濃度ではない場合はさらに排水作業を行った後、再度測定する。

(3) 向陽台給水所









倉庫の鍵は、出入口脇のナンバー式キーBOX内に入っています。



倉庫の鍵は、出入口脇のナンバー式キーBOX内に入っています。

倉庫内には、残留塩素キットや組立式給水栓等が入っています。



※資器材の設定は仮設給水栓の設定要領を参照してください。

(4) 坂浜配水所







蛇口を回すと水が出
ます。全開にして概
ね2～3分は水を出
してください。その
後、倉庫内に備え付
けのコップで残留塩
素を確認してくださ
い。残留塩素キット
は倉庫内にありま
す。



倉庫の鍵は、倉庫脇のナンバー式キーボックス内に入っています。



倉庫の鍵は、倉庫脇のナンバー式キーボックス内に入っています。



※資器材の設定は仮設給水栓の設定要領を参照してください。

給水車等への給水バルブが坂浜配水所入口の壁面に設置してあります。(向かって左側が東京都水道水、右側が地下水の浄水です。)



バルブにホースを差込み、給水車等へ充水してください。

(5) 若葉台給水所





若葉台給水所応急給水拠点案内図





応急給水エリアへの入場



暗証番号を合わせると鍵
が開錠し、門が開くようになります。



※南京錠の解錠番号は、防犯上の理由で公開していません。
市総務部、消防本部のほか、坂浜、向陽台、若葉台
自主防災組織本部長へ伝達しています。

資器材の準備






バケツ

簡易水質検査キット



仮設給水栓

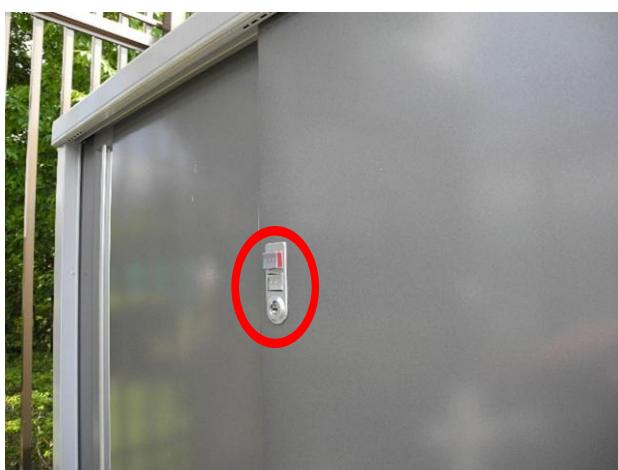

キー ボックス内の鍵を使用し
資器材の入っている倉庫を開
ける。鍵穴の上部分に四角い
ボタンが二つ（LOOK と
OPEN ボタン）付いています。
鍵を解錠後、OPEN ボタンを
押し倉庫を解錠する。

※資器材の設定は仮設給水栓の設定要領を参照してください。

給水車等への充水

出入り口近くに設置してある
ナンバー式南京錠を開けます。



給水車等への給水バルブが柵に設置してある。
バルブにホースを差し込み給水車等へ充水して下さい。




(6) 仮設給水栓を使用した応急給水

施設整備が完了した給水拠点では、原則として、常設給水栓（蛇口）から応急給水を行いますが、さらに蛇口を増やしたい場合などは、仮設給水栓を使用して、応急給水を実施することもできます。



- 1 組み立て説明書×1
- 2 水栓パイプ×2
- 3 接続部品（連結用）×1
- 4 スタンド×1
- 5 給水ホース×4
- 6 分岐パイプ×1
- 7 ホース×1

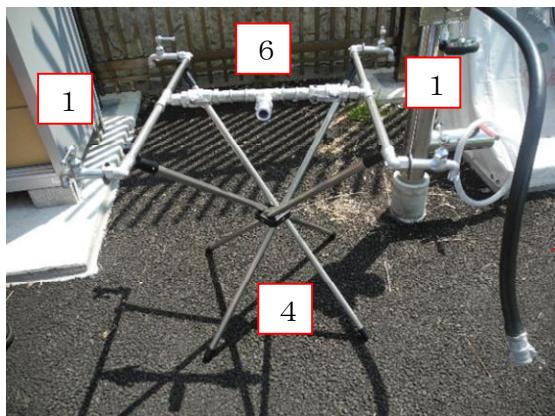

仮設給水栓
上記の 1・4・6 を組み立
てる。




仮設給水栓
2台連結した使用例

ア 仮設給水栓を使用する場合の手順

a 仮設給水栓の組み立て

- スタンドを立てる

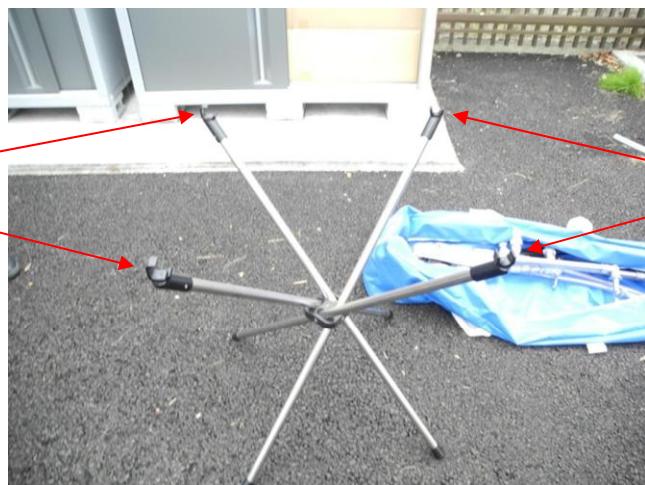

- スタンドに水栓パイプを接続する




プルリングの固定

受け口に挿口を挿入した状態



プルリングを固定した状態

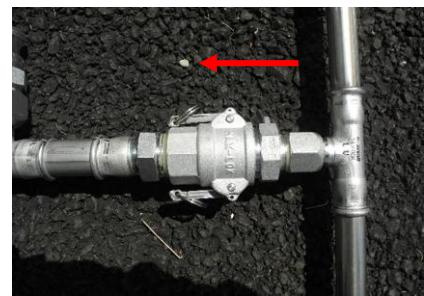

イ 仮設給水栓との応急給水口との接続



●仮設給水栓とホースとの接続


① 連結部品とホースを接続



②連結部品とホースを接続



③ホースと分岐パイプを接続

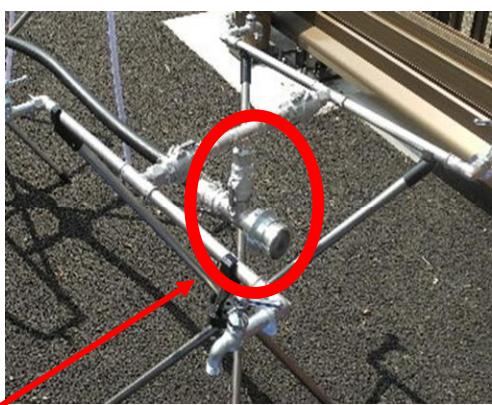

④水を通水する



※末端が連結用部品になっていると、通水した時に水が止まらないので連結した時の末端部分には、連結用部品は接続しないでください。

※接続通水が完了したら、常設給水栓からの応急給水と同様に、排水作業、目視による清水確認、残留塩素濃度測定を行ってください。

2 避難所応急給水栓


● 避難所応急給水栓設置箇所 37か所

| No. | 施設名称 | 施設住所 | 設置年月日 |
|-----|-----------------|----------------|----------|
| 1 | 稻城第一小学校 | 稻城市東長沼 956 | 平成 31 年度 |
| 2 | 稻城第二小学校 | 稻城市坂浜 590 | 平成 30 年度 |
| 3 | 稻城第三小学校 | 稻城市大丸 100 | 平成 29 年度 |
| 4 | 稻城第四小学校 | 稻城市押立 1250 | 平成 30 年度 |
| 5 | 平尾小学校 | 稻城市平尾 3-1-3 | 平成 30 年度 |
| 6 | 稻城第六小学校 | 稻城市大丸 2110 | 平成 29 年度 |
| 7 | 稻城第七小学校 | 稻城市矢野口 1901-2 | 平成 29 年度 |
| 8 | 向陽台小学校 | 稻城市向陽台 3-2 | 平成 30 年度 |
| 9 | 城山小学校 | 稻城市向陽台 6-17 | 平成 30 年度 |
| 10 | 長峰小学校 | 稻城市長峰 2-8 | 平成 30 年度 |
| 11 | 若葉台小学校 | 稻城市若葉台 4-5 | 平成 30 年度 |
| 12 | 南山小学校 | 稻城市矢野口 3635 | 平成 31 年度 |
| 13 | 稻城第一中学校 | 稻城市百村 23 | 平成 30 年度 |
| 14 | 稻城第二中学校 | 稻城市坂浜 5-1-1 | 平成 30 年度 |
| 15 | 稻城第三中学校 | 稻城市矢野口 3043 | 平成 30 年度 |
| 16 | 稻城第四中学校 | 稻城市押立 1768 | 平成 30 年度 |
| 17 | 稻城第五中学校 | 稻城市向陽台 3-1-1 | 平成 31 年度 |
| 18 | 稻城第六中学校 | 稻城市若葉台 3-11 | 平成 29 年度 |
| 19 | 複合施設ふれんど平尾 | 稻城市平尾 1-9-1 | 平成 31 年度 |
| 20 | 公益社団法人九段盡性園 | 稻城市矢野口 3750-11 | 平成 31 年度 |
| 21 | 中島ゆうし保育園 | 稻城市矢野口 256 | 平成 31 年度 |
| 22 | 本郷ゆうし保育園 | 稻城市東長沼 2115-2 | 平成 31 年度 |
| 23 | 大丸ゆうし保育園 | 稻城市大丸 82-4 | 平成 31 年度 |
| 24 | 稻城第五保育園 | 稻城市平尾 4-45-2 | 平成 29 年度 |
| 25 | 中央文化センター | 稻城市東長沼 2111 | 平成 29 年度 |
| 26 | 第二文化センター | 稻城市矢野口 1780 | 平成 31 年度 |
| 27 | 第三文化センター | 稻城市平尾 1-20-5 | 平成 31 年度 |
| 28 | 第四文化センター | 稻城市東長沼 271 | 平成 30 年度 |
| 29 | 城山文化センター | 稻城市向陽台 6-7 | 平成 31 年度 |
| 30 | 総合体育館 | 稻城市長峰 1-1 | 平成 29 年度 |
| 31 | 矢野口コミュニティ防災センター | 稻城市矢野口 2271-1 | 平成 31 年度 |
| 32 | 坂浜コミュニティ防災センター | 稻城市坂浜 974 | 平成 30 年度 |

| | | | |
|----|----------------|--------------|----------|
| 33 | 百村コミュニティ防災センター | 稲城市百村 2017 | 平成 31 年度 |
| 34 | 長峰コミュニティ防災センター | 稲城市長峰 2-31-1 | 平成 31 年度 |
| 35 | 大丸地区会館 | 稲城市大丸 251 | 平成 29 年度 |
| 36 | 松葉集会所 | 稲城市矢野口 1892 | 平成 29 年度 |
| 37 | 押立ふれあい会館 | 稲城市押立 663 | 平成 31 年度 |



応急給水栓による給水状況

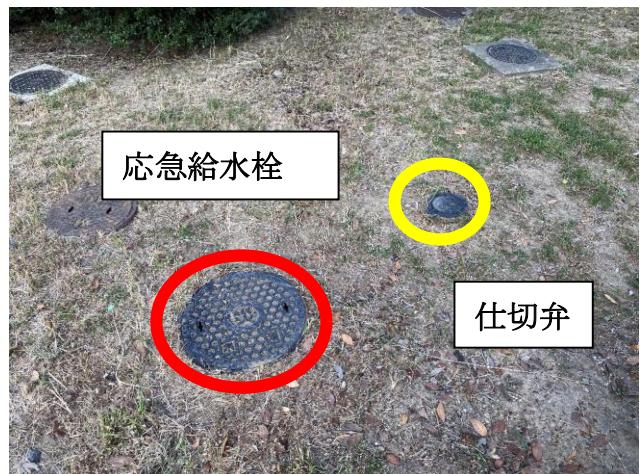

応急給水栓の設置状況

2 – 1 稲城第一小学校 応急給水栓設置位置

【地図】



【全体図】 稲城第一小学校正門



【詳細図】



2-2 稲城第二小学校 応急給水栓設置位置

【地図】



【全体図】正門北側




【詳細図】



2-3 稲城第三小学校 応急給水栓設置位置

【地図】

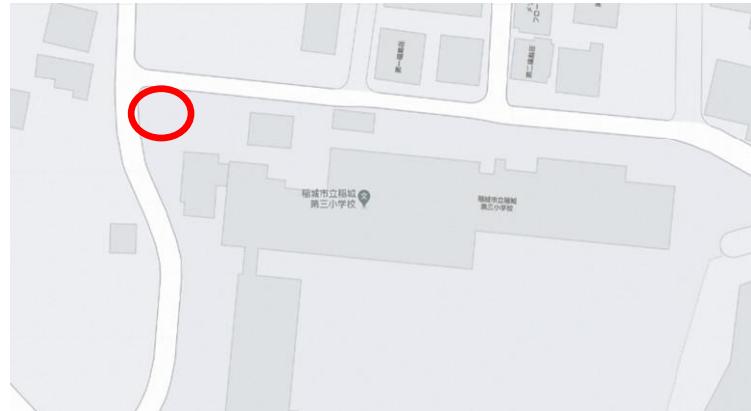

【全体図】 校内北西側




【詳細図】



2-4 稲城第四小学校 応急給水栓設置位置

【地図】

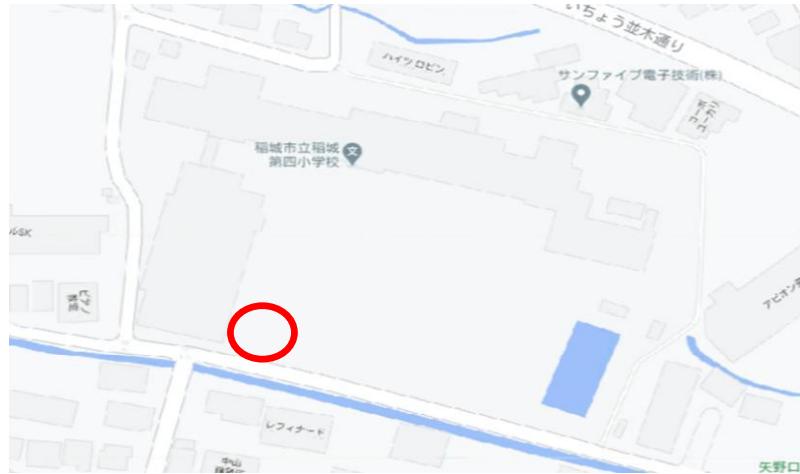

【全体図】 校舎南側 正門前



【詳細図】



2-5 平尾小学校 応急給水栓設置位置

【地図】



【全体図】 西側通用門南側



【詳細図】



2-6 稲城第六小学校 応急給水栓設置位置

【地図】



【全体図】 体育館北西側（裏側） グラウンド入口



【詳細図】



2-7 稲城第七小学校 応急給水栓設置位置

【地図】



【全体図】 稲城第七小学校正門



【詳細図】



2-8 向陽台小学校 応急給水栓設置位置

【地図】



【全体図】駐車場西側 植栽内（校門の外）※バス停前



【詳細図】




2-9 城山小学校 応急給水栓設置位置

【地図】



【全体図】城山小学校校門付近

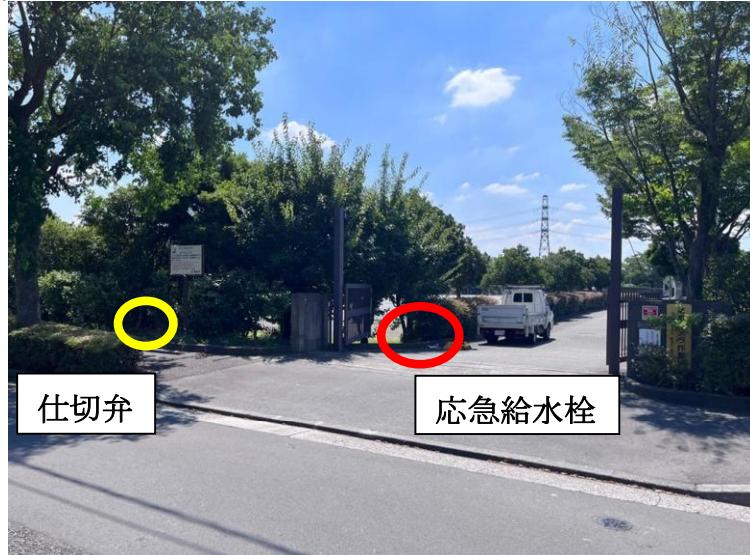

【詳細図】



2-10 長峰小学校 応急給水栓設置位置

【地図】



【全体図】長峰小学校駐車場



【詳細図】長峰小学校駐車場内



駐車場入口



2-11 若葉台小学校 応急給水栓設置位置


【地図】



【全体図】若葉台小学校南西側敷地内 ※時計台前



【詳細図】

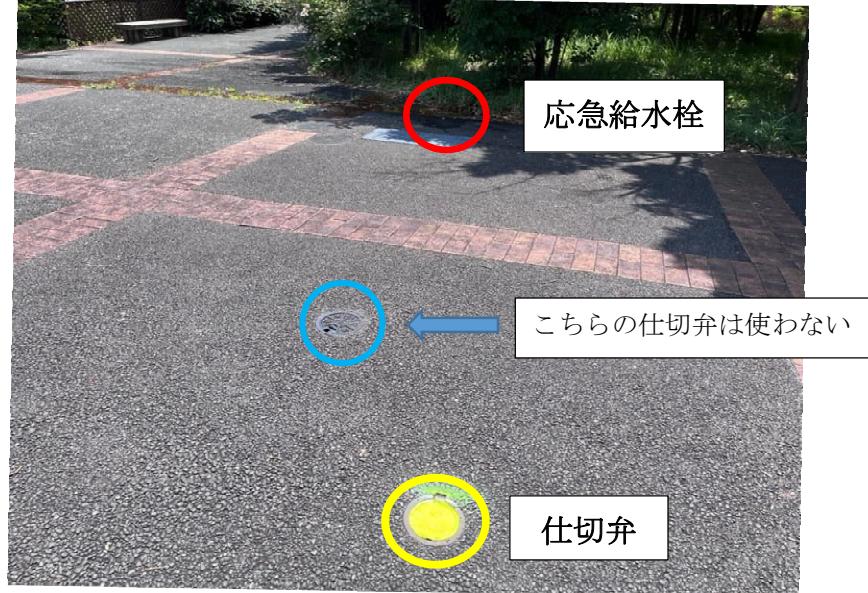

2-12 南山小学校 応急給水栓設置位置

【地図】



【全体図】 南山小学校体育館北東側



【詳細図】



2-13 第一中学校 応急給水栓設置位置

【地図】



【全体図】一中北側倉庫付近



【詳細図】



2-14 稲城第二中学校 応急給水栓設置位置

【地図】



【全体図】 第二中学校東側敷地内



【詳細図】



2-15 稲城第三中学校 応急給水栓設置位置

【地図】



【全体図】 稲城第三中学校東側正門




【詳細図】



2-16 稲城第四中学校 応急給水栓設置位置

【地図】

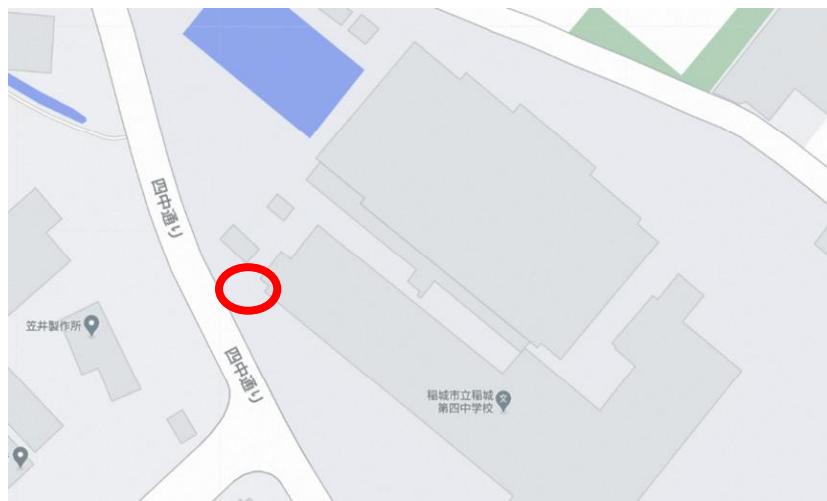

【全体図】 来校者入口外階段西側 駐車場先



【詳細図】



2-17 稲城第五中学校 応急給水栓設置位置

【地図】



【全体図】 稲城第五中学校正門付近




【詳細図】




2-18 稲城第六中学校 応急給水栓設置位置

【地図】

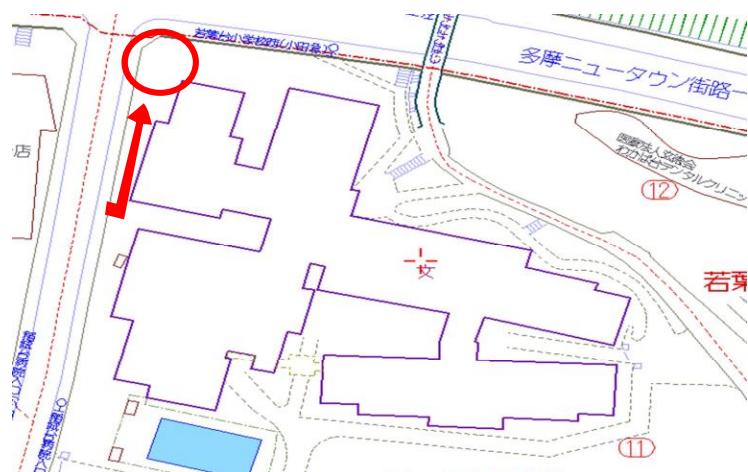

【全体図】 稲城第 6 中学校北西側 緑地内

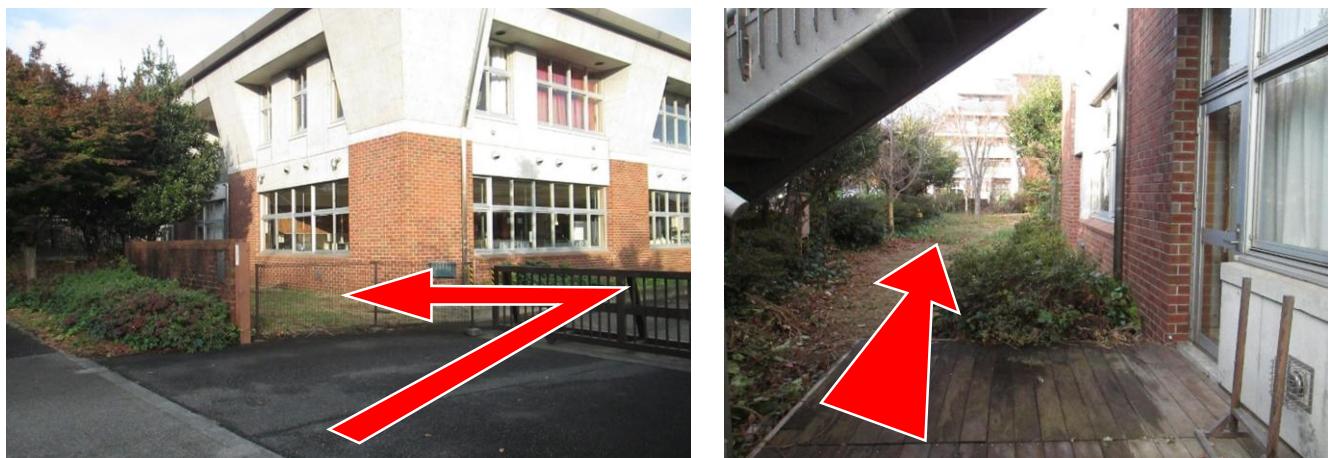


【詳細図】



2-19 複合施設ふれんど平尾 応急給水栓設置位置

【地図】

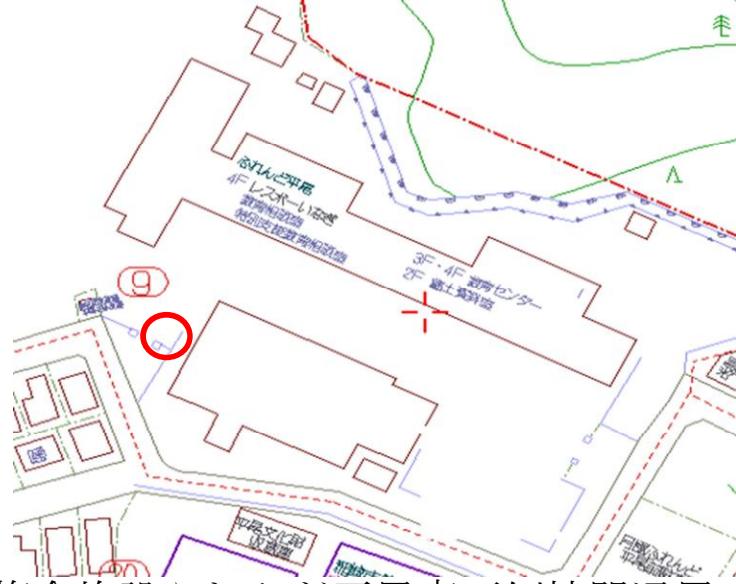

【設置位置】 複合施設ふれんど平尾南西側校門通用口付近



【詳細図】



2-20 公益社団法人九段尽性園 応急給水栓設置位置


【地図】



【全体図】 野球場先 テニスコート四中通り側



【詳細図】

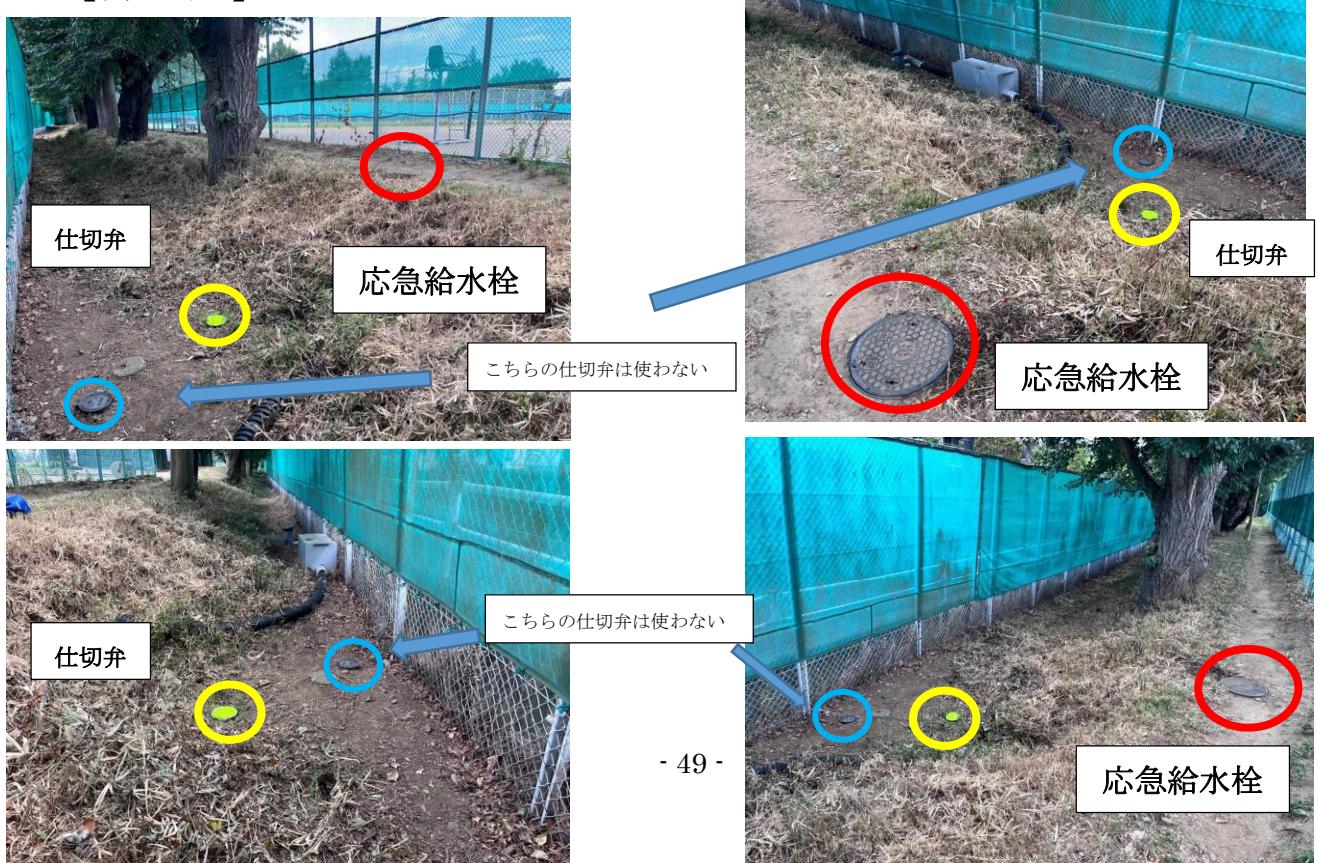

2-21 中島ゆうし保育園 応急給水栓設置位置


【地図】



【全体図】建物南東側 正門右側歩道内



【詳細図】

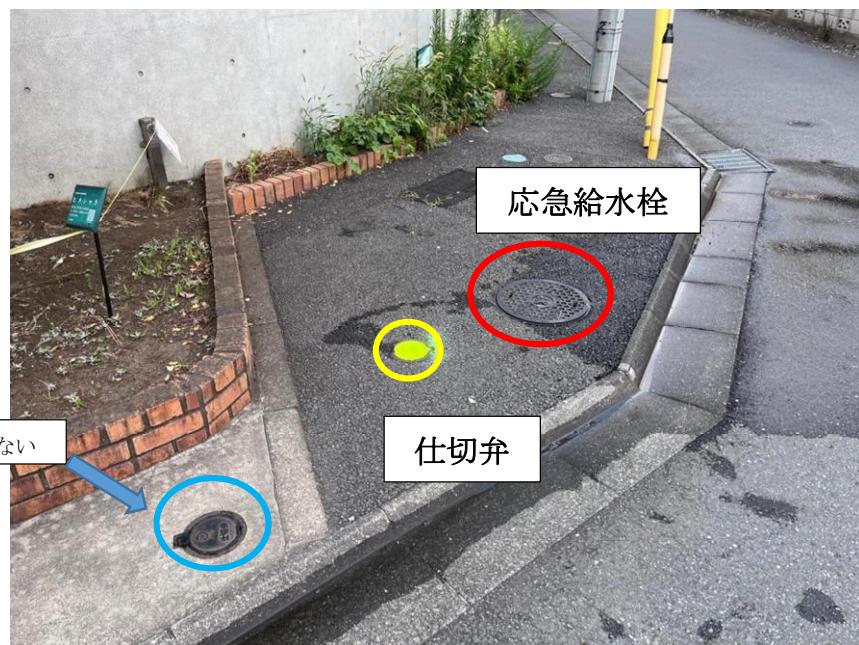

2-22 本郷ゆうし保育園 応急給水栓設置位置

【地図】



【全体図】 本郷ゆうし保育園北側駐輪場




【詳細図】



2-23 大丸ゆうし保育園 応急給水栓設置位置

【地図】

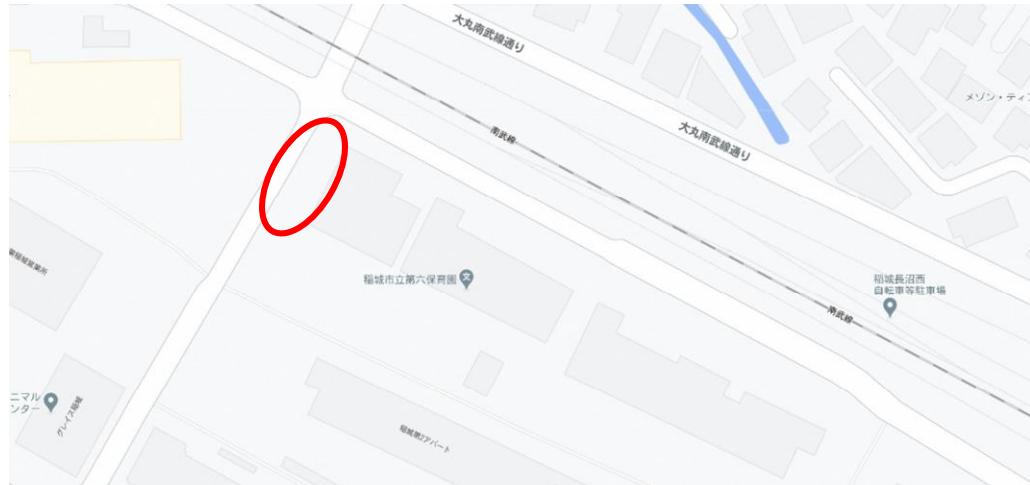

【全体図】保育園西側入口付近及び、保育園西側避難器具隣



【詳細図】




2-24 第五保育園 応急給水栓設置位置

【地図】



【全体図】 第五保育園入口

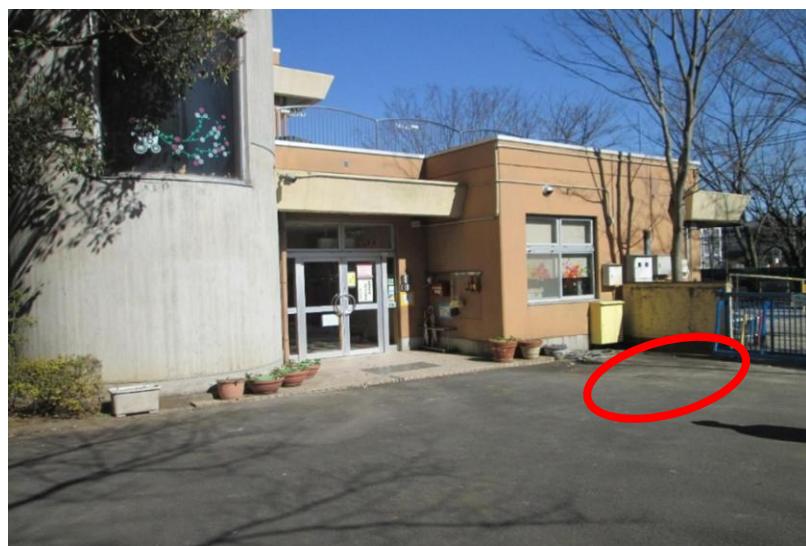


【詳細図】



2-25 中央文化センター 応急給水栓設置位置


【地図】

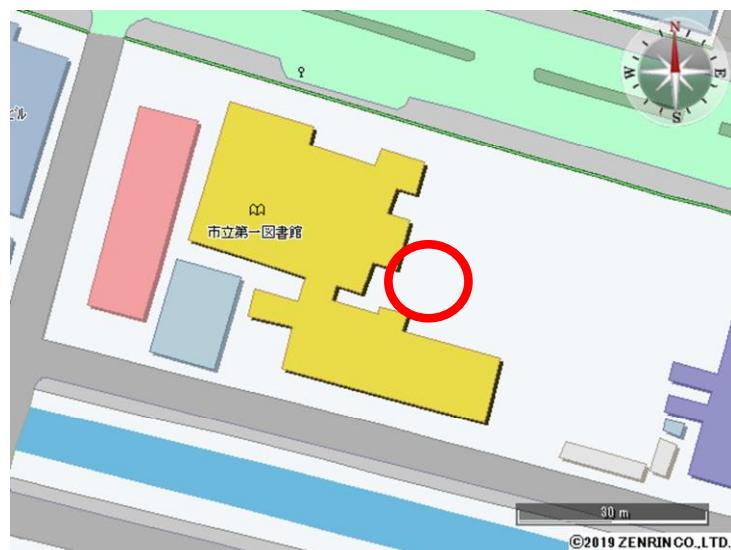

【全体図】 中央文化センター正面玄関



【詳細図】

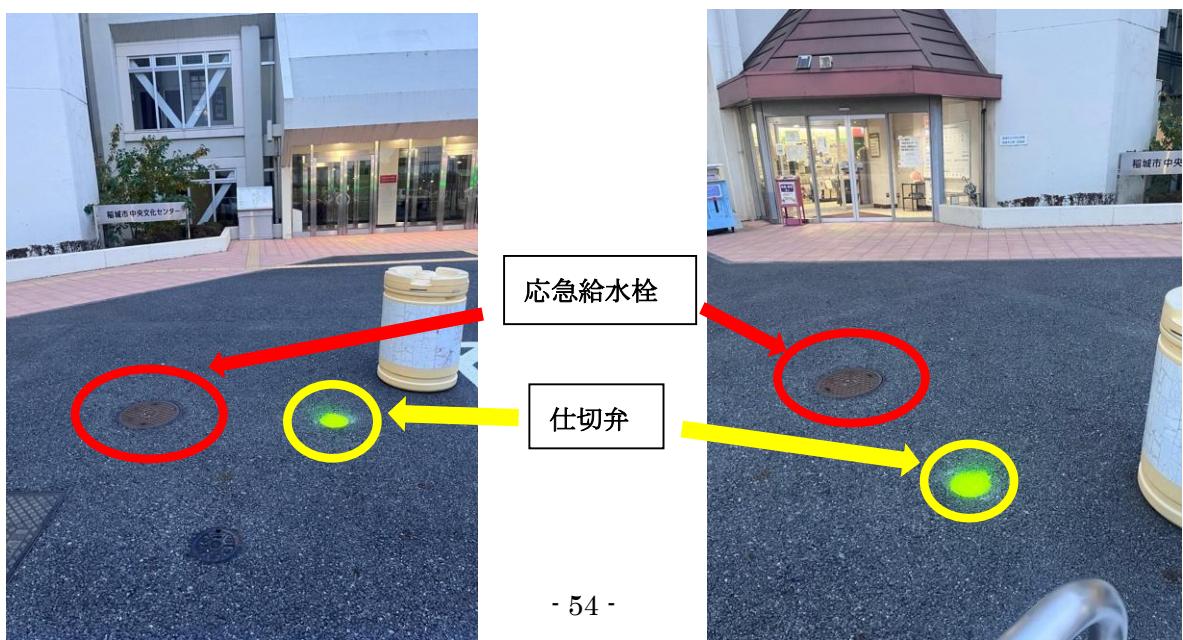

2-26 第二文化センター 応急給水栓設置位置

【地図】



【全体図】第二文化センター駐車場



【詳細図】



2-27 第三文化センター 応急給水栓設置位置

【地図】



【全体図】 第三文化センター北側歩道上



【詳細図】




2-28 第四文化センター 応急給水栓設置位置

【地図】



【全体図】 第四文化センター通り沿い掲示板裏

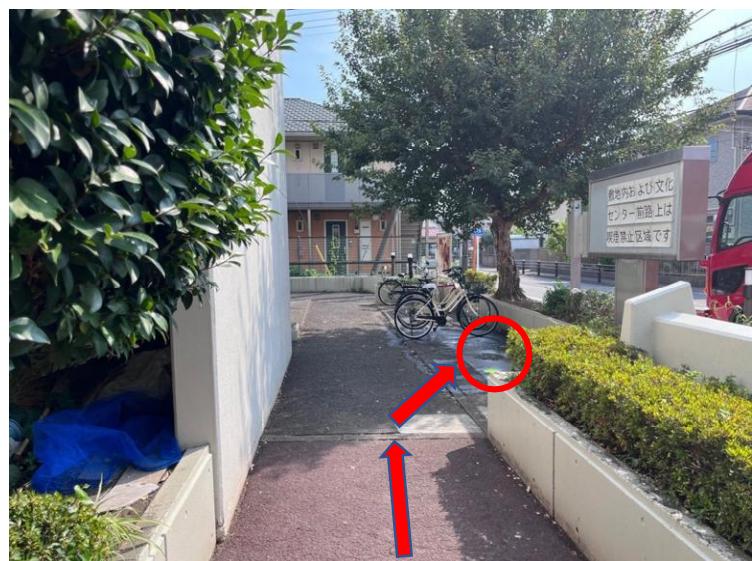

【詳細図】



2-29 城山文化センター 応急給水栓設置位置

【地図】



【全体図】 城山文化センター北側入口付近



【詳細図】



2-30 総合体育馆 応急給水栓設置位置

【地図】



【全体図】 総合体育馆メインアリーナ西側 植栽内 ※バス停前



【詳細図】



2-31 矢野口コミュニティ防災センター 応急給水栓設置位置


【地図】



【全体図】 矢野口コミュニティ防災センター南側入り口付近



【詳細図】

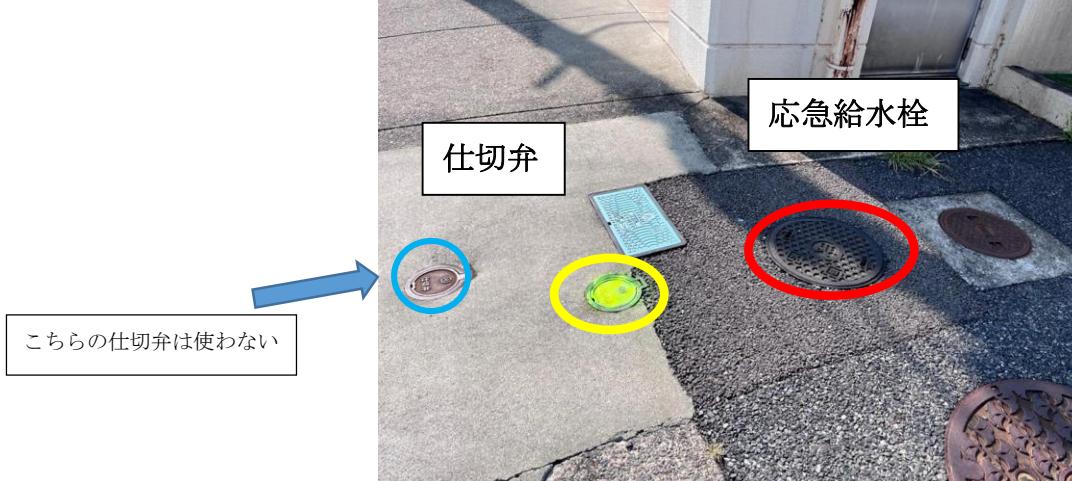

2-32 坂浜コミュニティ防災センター 応急給水栓設置位置

【地図】



【全体図】 坂浜コミュニティ防災センター北東側



【詳細図】

※仕切り弁が2つあるが、倉庫側のみ開ける。



2-33 百村コミュニティ防災センター 応急給水栓設置位置

【地図】



【全体図】百村コミュニティ防災センター車庫前



【詳細図】



2-34 長峰コミュニティ防災センター 応急給水栓設置位置

【地図】



【全体図】長峰コミュニティ防災センター




【詳細図】



2-35 大丸地区会館 応急給水栓設置位置

【地図】

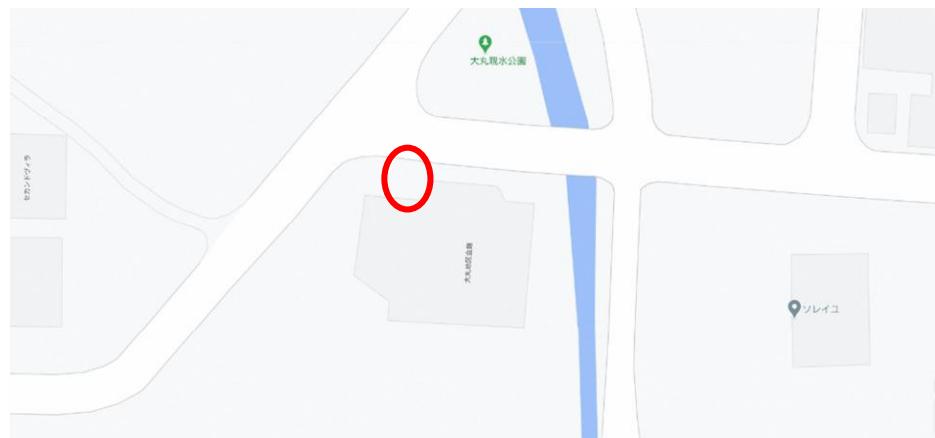

【全体図】 会館北側駐輪場横



【詳細図】



2-36 松葉集会所 応急給水栓設置位置

【地図】



【全体図】松葉集会所広報板 下



【詳細図】



2-37 押立ふれあい会館 応急給水栓設置位置


【地図】



【全体図】会館西側から南 50mに応急給水栓
その先南 20mに仕切弁



【詳細図】

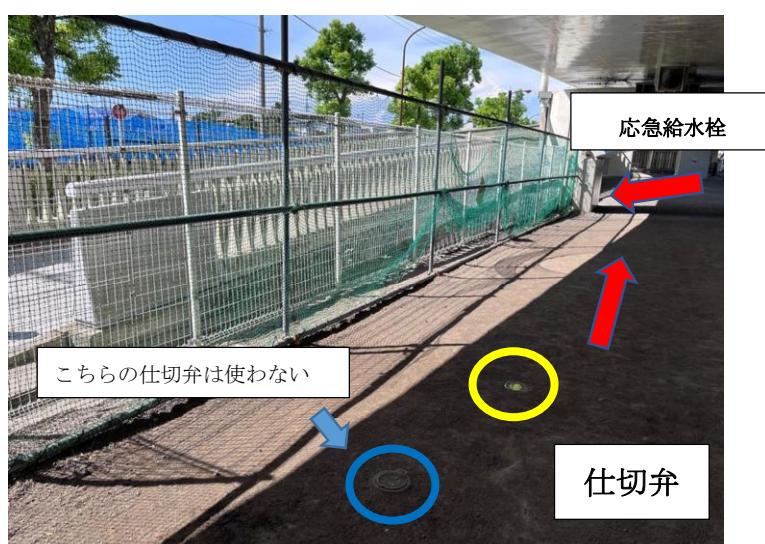

3 消火栓からの応急給水

災害発生時の応急給水に使用する消火栓は、避難所となる小中学校周辺の歩道や路上に設置された消火栓を東京都水道局と協議し選定している。

選定された消火栓（断水していない場合）を活用し小中学校の避難所に設置されている応急給水用資器材を活用し、応急給水活動を実施する。

- 携行用給水栓は、震災等で被災した場合でも、水道配管に損傷がない場合に消火栓から応急給水ができる資器材である。
- 当該携行用給水栓は、稻城市内の小中学校の避難所にある防災備蓄倉庫に配備されている。地域又は地区ごとに取扱訓練を実施する。

応急給水用資器材

| 名 称 | 単位 | 1組の数量 | 合計数量 |
|---|-----|-------|------|
| 応急給水用資器材 | | | |
| 1 応急給水用仮設給水器材 (スタンドパイプ、仮設給水セット及び接続ホース) | セット | 1 | |
| 2 ホース (20m) | 本 | 2 | |
| 3 差込式異径媒介金具 (径 65 メス→径 40 オス) | 個 | 1 | |
| 4 差込式異径媒介金具 (径 40 メス→径 65 オス) | 個 | 1 | |
| 5 開栓器 | 本 | 1 | |
| 6 鉄蓋開閉用バール | 本 | 1 | |
| 7 鉄蓋用蓋鍵 | 本 | 1 | |
| 8 鉄蓋転倒防止金具 | 本 | 1 | |
| 9 カラーコーン | 本 | 4 | |
| 10 コーンウェイト | 個 | 4 | |
| 11 コーンバー | 本 | 4 | |
| 12 残留塩素検査キット (48 回分) | 個 | 1 | |
| 13 バケツ | 個 | 2 | |
| 14 ホーローカップ | 個 | 1 | |
| 消防用資器材 | | | |
| 15 管そう (噴霧ノズル一体型) | 本 | 1 | |
| 16 ホース (20m) | 本 | 3 | |



● 応急給水資器材一覧

| No. | 応急給水資器材収納場所 | 所在地 | 指定消火栓番号 | 年度 |
|-----|-------------|--------------------------------------|---------|-----|
| 1 | 稻城市立第一小学校 | 稻城市東長沼 956 番地 | 2308 | H26 |
| 2 | 稻城市立第二小学校 | 稻城市坂浜 590 番地 | 5216 | H26 |
| 3 | 稻城市立第三小学校 | 稻城市大丸 100 番地 | 3418 | H26 |
| 4 | 稻城市立第四小学校 | 稻城市押立 1250 番地 | 7125 | H26 |
| 5 | 稻城市立第六小学校 | 稻城市大丸 2110 番地 | 3221 | H26 |
| 6 | 稻城市立第七小学校 | 稻城市矢野口 1901 番地の 2 | 1319 | H26 |
| 7 | 稻城市立平尾小学校 | 稻城市平尾三丁目 1 番地の 3 | 6113 | H25 |
| 8 | 稻城市立向陽台小学校 | 稻城市向陽台三丁目 1 番地の 1 ※稻城第五中学校ゲストハウス内 | 8308 | H26 |
| 9 | 稻城市立城山小学校 | 稻城市向陽台六丁目 17 番地 | 8107 | H27 |
| 10 | 稻城市立長峰小学校 | 稻城市長峰二丁目 8 番地 | 9120 | H26 |
| 11 | 稻城市立若葉台小学校 | 稻城市若葉台四丁目 5 番地 | 0416 | H27 |
| 12 | 稻城市立南山小学校 | 稻城市矢野口 3635 番地 | 1522 | H27 |
| 13 | 複合施設ふれんど平尾 | 稻城市平尾一丁目 9 番地の 1 | 6211 | H26 |
| 14 | 稻城市立第一中学校 | 稻城市百村 23 番地 | 4216 | H26 |
| 15 | 稻城市立第二中学校 | 稻城市坂浜五丁目 1 番地の 1 | 5314 | H26 |
| 16 | 稻城市立第三中学校 | 稻城市矢野口 3043 番地 | 1601 | H25 |
| 17 | 稻城市立第四中学校 | 稻城市押立 1768 番地 | 7123 | H25 |
| 18 | 稻城市立第五中学校 | 稻城市向陽台三丁目 1 番地の 1 | 8320 | H26 |
| 19 | 稻城市立第六中学校 | 稻城市若葉台三丁目 11 番地 | 0301 | H26 |

稻城市—No. 1

資器材の保管場所及び応急給水実施予定場所

| | | |
|--------------------|------|---------------------------------|
| 保 管 場 所 | フリガナ | イナギシ ヒガシナガスマ 956 バンチ |
| | 住 所 | 〒206-0802 稻城市東長沼 956 番地 |
| | フリガナ | イナギシリツ イナギダイイチショウガッコウナイ ボウサイソウコ |
| 応急給水実施 予定場所 (※) | 施設名 | 稻城市立稻城第一小学校内防災倉庫 |
| | フリガナ | |
| | 住 所 | 〒 |
| | 施設名 | 消火栓No. 2 3 0 8 |

※ 発災時に応急給水を実施する予定である場所の、詳細を示す地図を下記に添付してください。




稻城市—No. 2

資器材の保管場所及び応急給水実施予定場所

| | | |
|--------------------|------|--------------------------------|
| 保 管 場 所 | フリガナ | イナギシサカハマ 590 バンチ |
| | 住 所 | 〒206-0822 稻城市坂浜 590 番地 |
| | フリガナ | イナギシリツ イナギダイニショウガッコウナイ ボウサイソウコ |
| | 施設名 | 稻城市立稻城第二小学校内防災倉庫 |
| 応急給水実施 予定場所 (※) | フリガナ | |
| | 住 所 | 〒 |
| | フリガナ | |
| | 施設名 | 消火栓No. 5 2 1 6 |

※ 発災時に応急給水を実施する予定である場所の、詳細を示す地図を下記に添付してください。

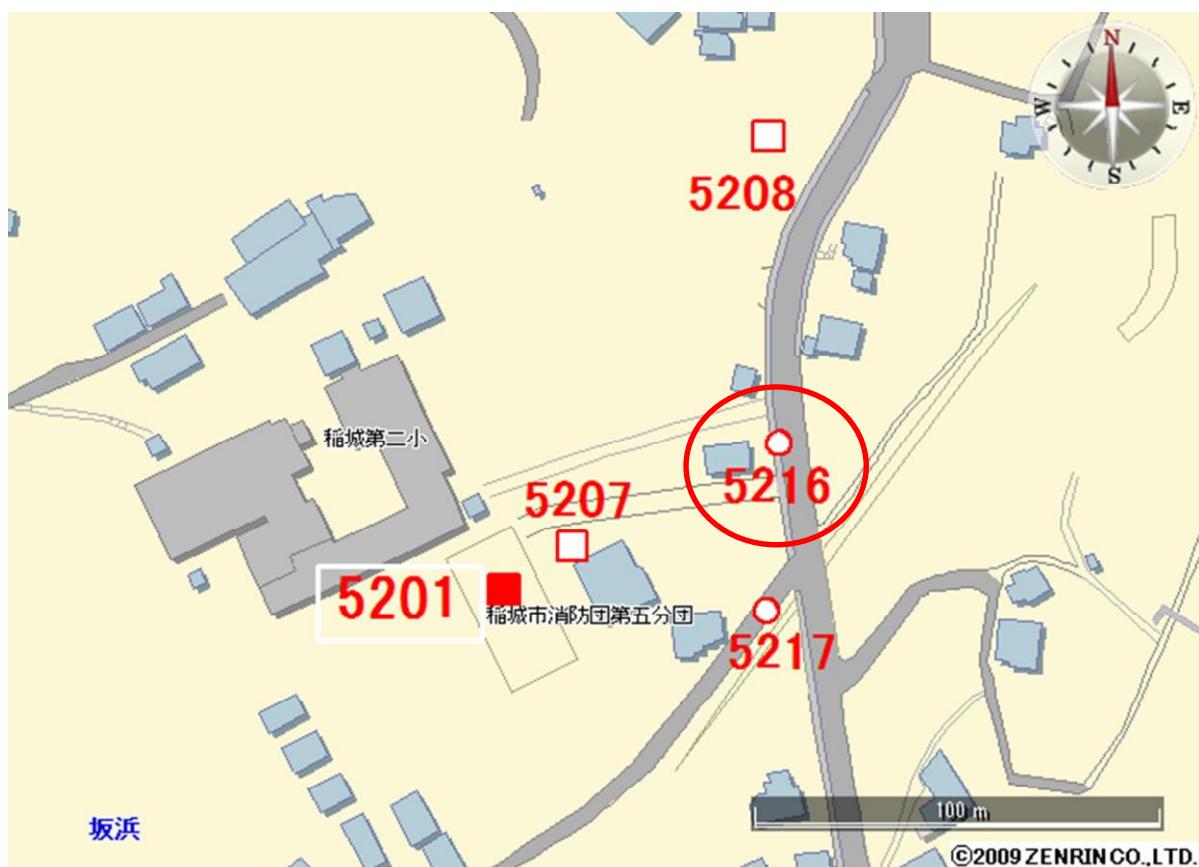


稻城市—No. 3

資器材の保管場所及び応急給水実施予定場所届出書

| | | |
|--------------------|------|---------------------------------|
| 保 管 場 所 | フリガナ | イナギシ オオマル 100 バンチ |
| | 住 所 | 〒206-0801 稻城市大丸 100 番地 |
| | フリガナ | イナギシリツ イナギダイサンショウガッコウナイ ボウサイソウコ |
| | 施設名 | 稻城市立稻城第三小学校内防災倉庫 |
| 応急給水実施 予定場所 (※) | フリガナ | |
| | 住 所 | 〒 |
| | フリガナ | |
| | 施設名 | 消火栓No. 3 4 1 8 |

※ 発災時に応急給水を実施する予定である場所の、詳細を示す地図を下記に添付してください。

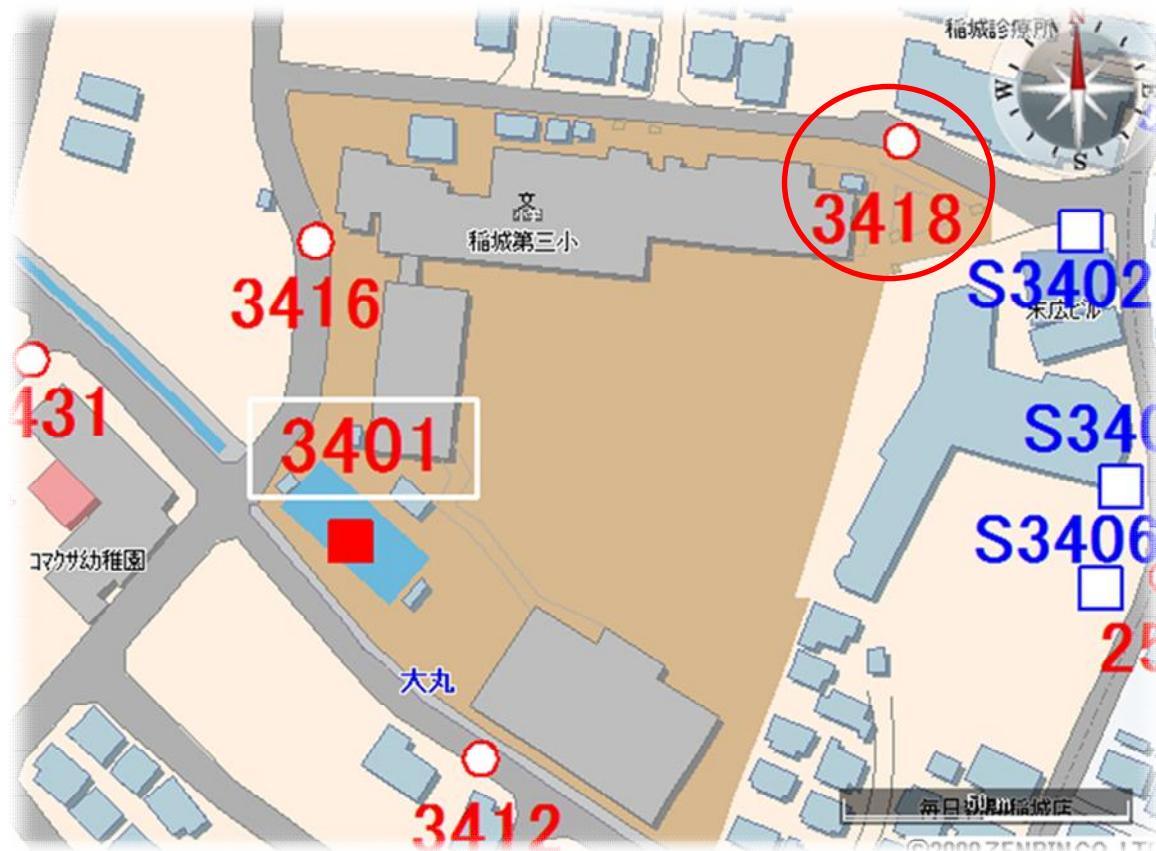


稻城市－No. 4

資器材の保管場所及び応急給水実施予定場所届出書

| | | |
|--------------------|------|---------------------------------|
| 保 管 場 所 | フリガナ | イナギシ オシダテ 1250 バンチ |
| | 住 所 | 〒206-0811 稻城市押立 1250 番地 |
| | フリガナ | イナギシリツ イナギダイヨンショウガッコウナイ ボウサイソウコ |
| | 施設名 | 稻城市立稻城第四小学校内防災倉庫 |
| 応急給水実施 予定場所 (※) | フリガナ | |
| | 住 所 | 〒 |
| | フリガナ | |
| | 施設名 | 消火栓No. 7 1 2 5 |

※ 発災時に応急給水を実施する予定である場所の、詳細を示す地図を下記に添付してください。

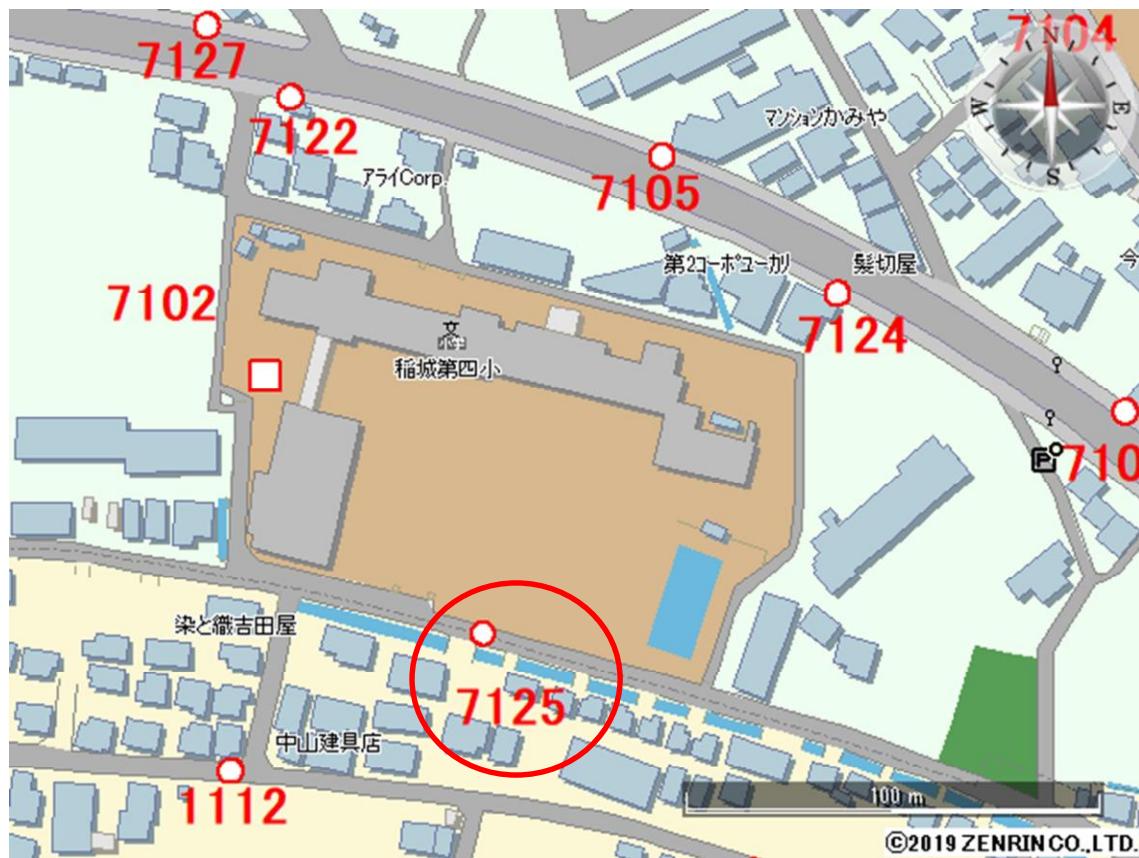


稻城市—No. 5

資器材の保管場所及び応急給水実施予定場所届出書

| | | |
|--------------------|------|---------------------------------|
| 保 管 場 所 | フリガナ | イナギシ オオマル 2110 バンチ |
| | 住 所 | 〒206-0801 稻城市大丸 2110 番地 |
| | フリガナ | イナギシリツ イナギダイロクショウガッコウナイ ボウサイソウコ |
| | 施設名 | 稻城市立稻城第六小学校内防災倉庫 |
| 応急給水実施 予定場所 (※) | フリガナ | |
| | 住 所 | 〒 |
| | フリガナ | |
| | 施設名 | 消火栓No. 3 2 2 1 |

※ 発災時に応急給水を実施する予定である場所の、詳細を示す地図を下記に添付してください。

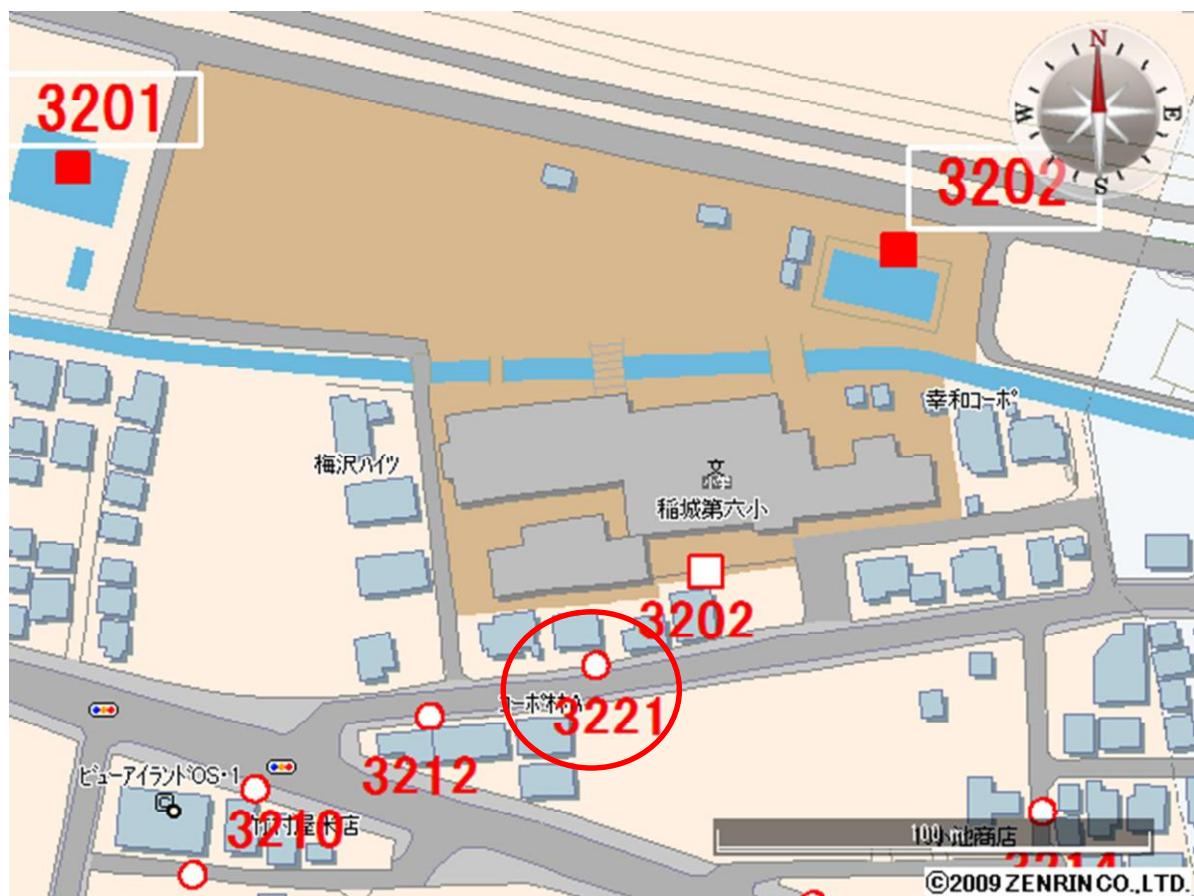


稻城市—No. 6

資器材の保管場所及び応急給水実施予定場所届出書

| | | |
|--------------------|------|---------------------------------|
| 保 管 場 所 | フリガナ | イナギシ ヤノクチ 1901 バンチノ2 |
| | 住 所 | 〒206-0802 稻城市矢野口 1901 番地の2 |
| | フリガナ | イナギシリツ イナギダイナナショウガッコウナイ ボウサイソウコ |
| | 施設名 | 稻城市立稻城第七小学校内防災倉庫 |
| 応急給水実施 予定場所 (※) | フリガナ | |
| | 住 所 | 〒 |
| | フリガナ | |
| | 施設名 | 消火栓No. 1 3 1 9 |

※ 発災時に応急給水を実施する予定である場所の、詳細を示す地図を下記に添付してください。

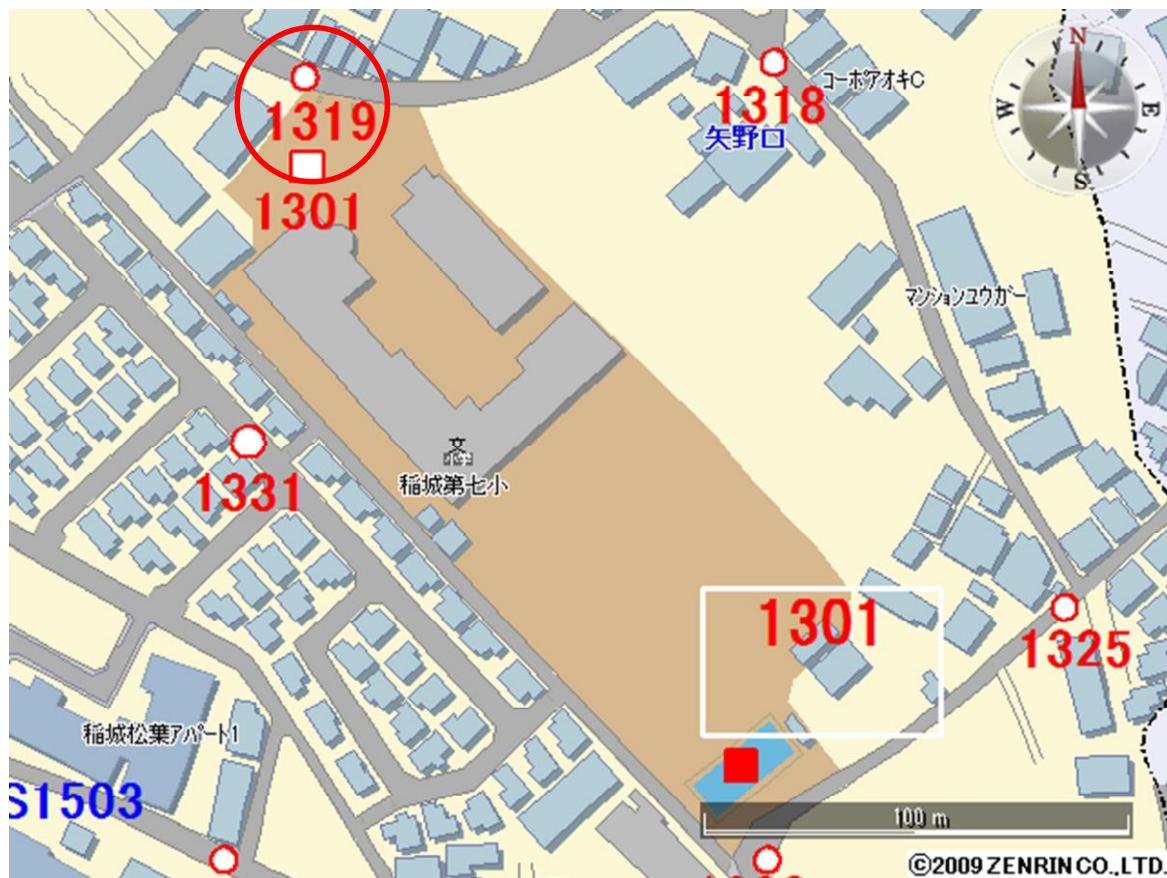


稻城市—No. 7

資器材の保管場所及び応急給水実施予定場所届出書

| | | |
|--------------------|------|-----------------------------|
| 保 管 場 所 | フリガナ | イナギシ ヒラオ 3チョウメ1パンチノ3 |
| | 住 所 | 〒206-0823 稻城市平尾三丁目1番地の3 |
| | フリガナ | イナギシリツ ヒラオショウガッコウナイ ボウサイソウコ |
| | 施設名 | 稻城市立平尾小学校内防災倉庫 |
| 応急給水実施 予定場所 (※) | フリガナ | |
| | 住 所 | 〒 |
| | フリガナ | |
| | 施設名 | 消火栓No. 6 1 1 3 |

※ 発災時に応急給水を実施する予定である場所の、詳細を示す地図を下記に添付してください。

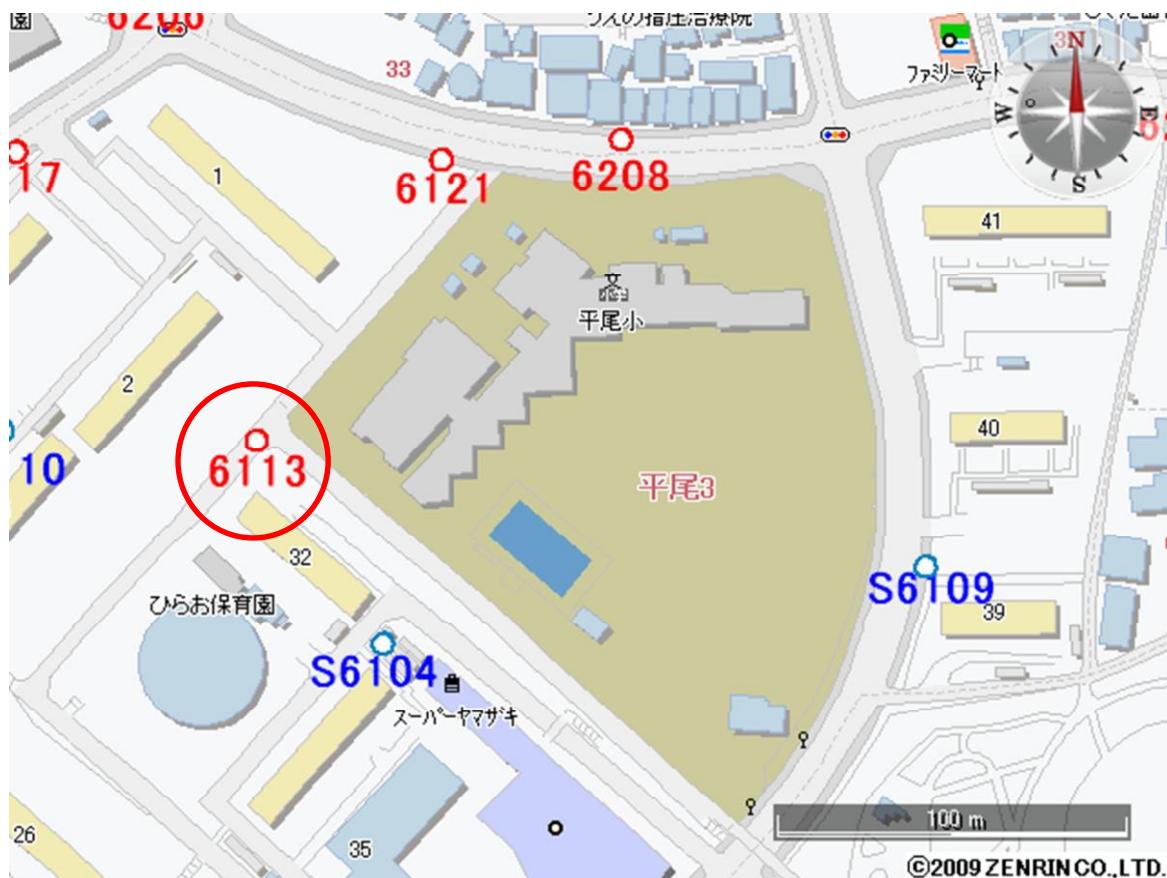


稻城市—No. 8

資器材の保管場所及び応急給水実施予定場所届出書

| | | |
|--------------------|------|--|
| 保管場所 | フリガナ | イナギシ コウヨウダイ サンチョウメ1パンチノ1 |
| | 住 所 | 〒206-0803 稻城市向陽台三丁目1番地の1 |
| | フリガナ | けぎりつ けぎだい5チュウガッコウ ゲストハウスナイ コウヨウダイ ショウガッコウ ポウサイワコ |
| | 施設名 | 稻城市立稻城第五中学校ゲストハウス内 向陽台小学校防災倉庫 |
| 応急給水実施 予定場所 (※) | フリガナ | |
| | 住 所 | 〒 |
| | フリガナ | |
| | 施設名 | 消火栓No.8308 |

※ 発災時に応急給水を実施する予定である場所の、詳細を示す地図を下記に添付してください。

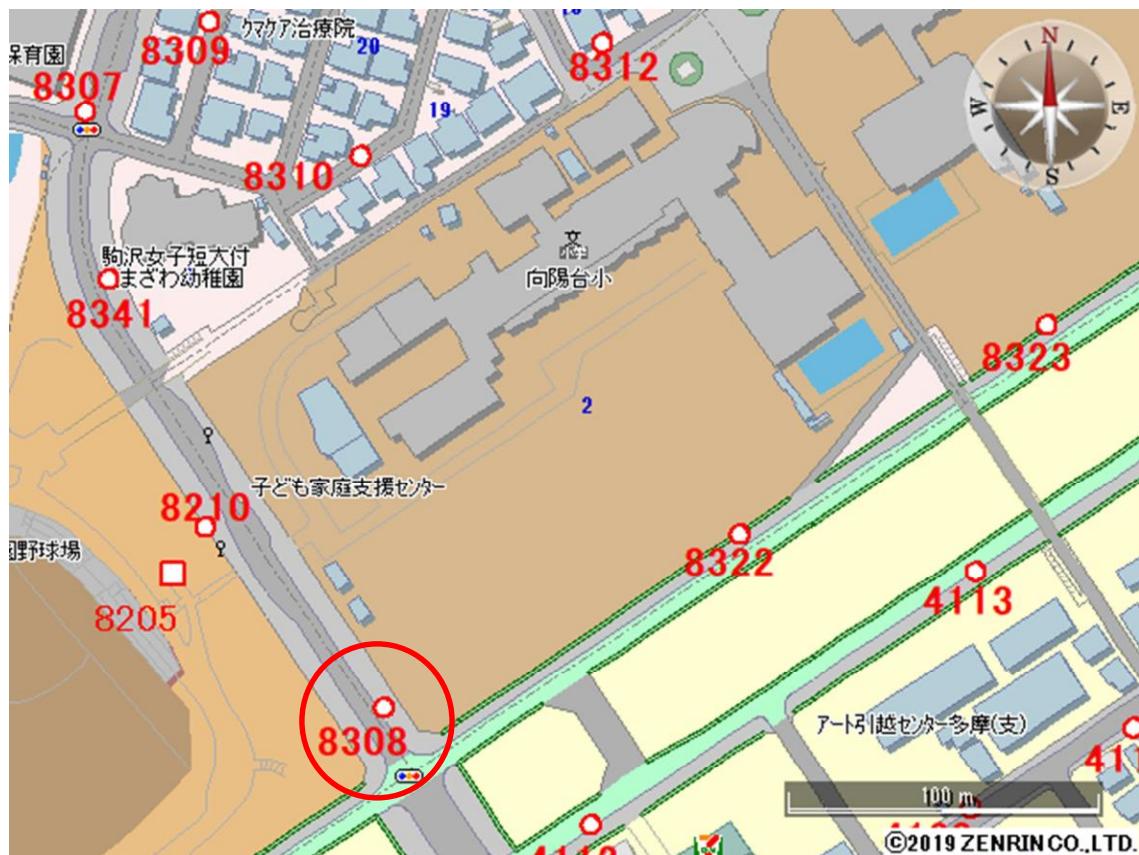

稻城市—No. 9

資器材の保管場所及び応急給水実施予定場所届出書

| | | |
|--------------------|------|------------------------------|
| 保管場所 | フリガナ | イナギシ コウヨウダイ 6 チョウメ 17 バンチ |
| | 住 所 | 〒206-0803 稻城市向陽台六丁目 17 番地 |
| | フリガナ | イナギシリツ シロヤマショウガッコウナイ ポウサイソウコ |
| | 施設名 | 稻城市立城山小学校内防災倉庫 |
| 応急給水実施 予定場所 (※) | フリガナ | |
| | 住 所 | 〒 |
| | フリガナ | |
| | 施設名 | 消火栓No. 8 1 0 7 |

※ 発災時に応急給水を実施する予定である場所の、詳細を示す地図を下記に添付してください。



稻城市—No. 10

資器材の保管場所及び応急給水実施予定場所届出書

| | | |
|--------------------|------|------------------------------|
| 保管場所 | フリガナ | イナギシ ナガミネ 2チョウメ 8番地 |
| | 住 所 | 〒206-0821 稻城市長峰二丁目8番地 |
| | フリガナ | イナギシリツ ナガミネショウガッコウナイ ポウサイソウコ |
| | 施設名 | 稻城市立長峰小学校内防災倉庫 |
| 応急給水実施 予定場所 (※) | フリガナ | |
| | 住 所 | 〒 |
| | フリガナ | |
| | 施設名 | 消火栓No. 9 1 2 0 |

※ 発災時に応急給水を実施する予定である場所の、詳細を示す地図を下記に添付してください。




稻城市—No. 11

資器材の保管場所及び応急給水実施予定場所届出書

| | | |
|--------------------|------|-------------------------------|
| 保管場所 | フリガナ | イナギシ ワカバダイ 4チョウメ 5パンチ |
| | 住 所 | 〒206-0824 稻城市若葉台四丁目 5 番地 |
| | フリガナ | イナギシリツ ワカバダイショウガッコウナイ ボウサイソウコ |
| | 施設名 | 稻城市立若葉台小学校内防災倉庫 |
| 応急給水実施 予定場所 (※) | フリガナ | |
| | 住 所 | 〒 |
| | フリガナ | |
| | 施設名 | 消火栓No. 0 4 1 6 |

※ 発災時に応急給水を実施する予定である場所の、詳細を示す地図を下記に添付してください。

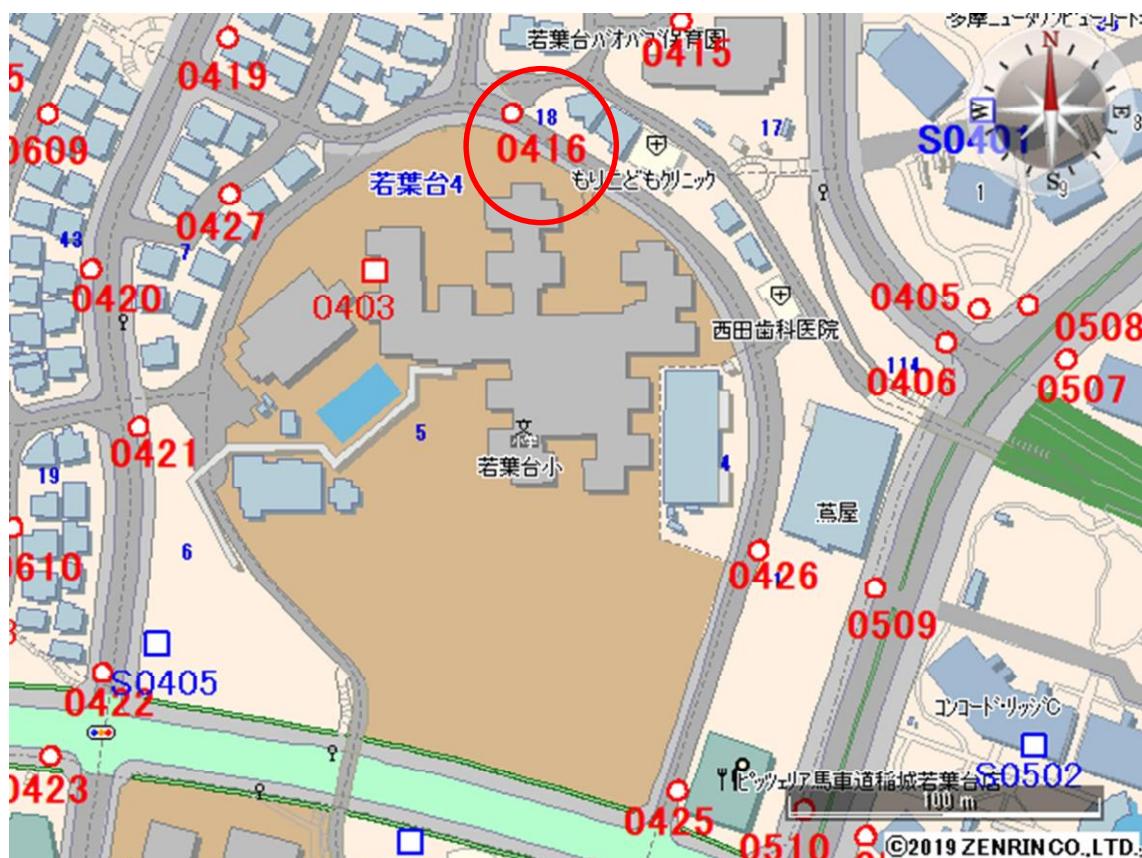


稻城市—No. 12

資器材の保管場所及び応急給水実施予定場所届出書

| | | |
|--------------------|------|-------------------------------|
| 保管場所 | フリガナ | イナギシ ヤノクチ 3635 バンチ |
| | 住 所 | 〒206-0812 稻城市矢野口 3635 番地 |
| | フリガナ | イナギシリツ ミナミヤマショウガッコウナイ ボウサイソウコ |
| | 施設名 | 稻城市立南山小学校内防災倉庫 |
| 応急給水実施 予定場所 (※) | フリガナ | |
| | 住 所 | 〒 |
| | フリガナ | |
| | 施設名 | 消火栓No. 1 5 2 2 |

※ 発災時に応急給水を実施する予定である場所の、詳細を示す地図を下記に添付してください。

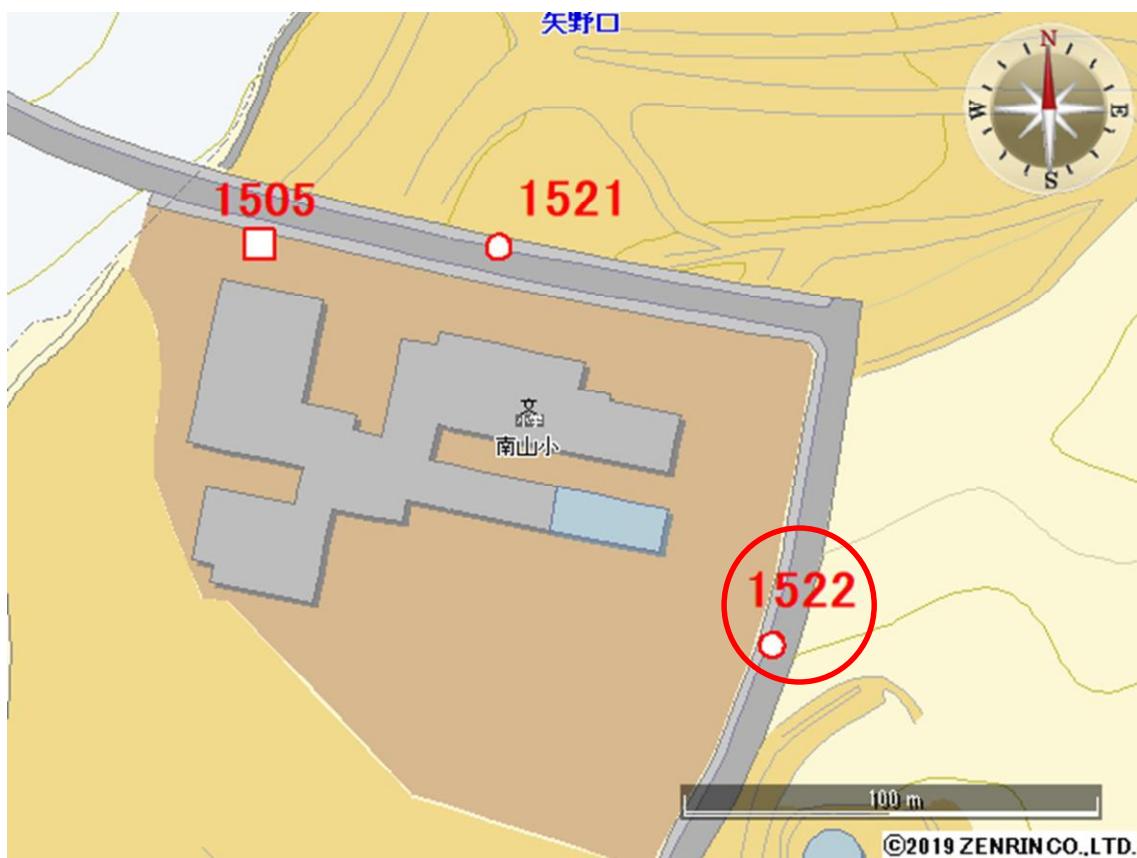


稻城市—No. 13

資器材の保管場所及び応急給水実施予定場所届出書

| | | |
|--------------------|------|----------------------------|
| 保管場所 | フリガナ | イナギシ ヒラオ イッチョウメ9番地ノ1 |
| | 住 所 | 〒206-0823 稻城市平尾一丁目9番地の1 |
| | フリガナ | フクゴウシセツ フレンドヒラオナイ ポウサイソウコ |
| | 施設名 | 複合施設ふれんど平尾内防災倉庫 |
| 応急給水実施 予定場所 (※) | フリガナ | |
| | 住 所 | 〒 |
| | フリガナ | |
| | 施設名 | 消火栓No.6 2 1 1 |

※ 発災時に応急給水を実施する予定である場所の、詳細を示す地図を下記に添付してください。

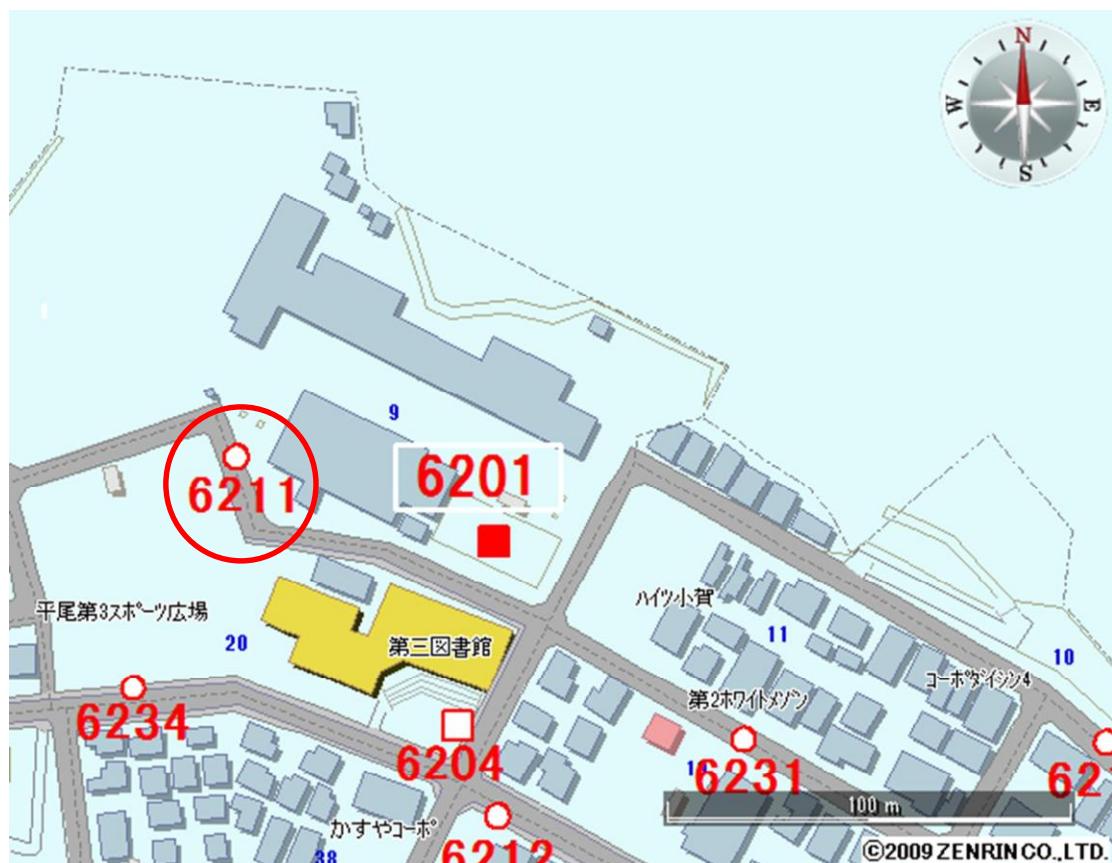

資器材の保管場所及び応急給水実施予定場所

| | | |
|--------------------|------|----------------------------------|
| 保管場所 | フリガナ | イナギシ モムラ 23 バンチ |
| | 住 所 | 〒206-0804 稻城市百村 23 番地 |
| | フリガナ | イナギシリツ イナギダイイチ チュウガッコウナイ ポウサイソウコ |
| | 施設名 | 稻城市立稻城第一中学校内防災倉庫 |
| 応急給水実施 予定場所 (※) | フリガナ | |
| | 住 所 | 〒 |
| | フリガナ | |
| | 施設名 | 消火栓No. 4 2 1 6 |


※ 発災時に応急給水を実施する予定である場所の、詳細を示す地図を下記に添付してください。



資器材の保管場所及び応急給水実施予定場所

| | | |
|--------------------|------|---------------------------------|
| 保管場所 | フリガナ | イナギシ サカハマ ゴチョウメ1パンチノ1 |
| | 住 所 | 〒206-0822 稻城市坂浜五丁目1番地の1 |
| | フリガナ | イナギシリツ イナギダイニ チュウガッコウナイ ボウサイソウコ |
| | 施設名 | 稻城市立稻城第二中学校内防災倉庫 |
| 応急給水実施 予定場所 (※) | フリガナ | |
| | 住 所 | 〒 |
| | フリガナ | |
| | 施設名 | 消火栓No. 5 3 1 4 |


※ 発災時に応急給水を実施する予定である場所の、詳細を示す地図を下記に添付してください。

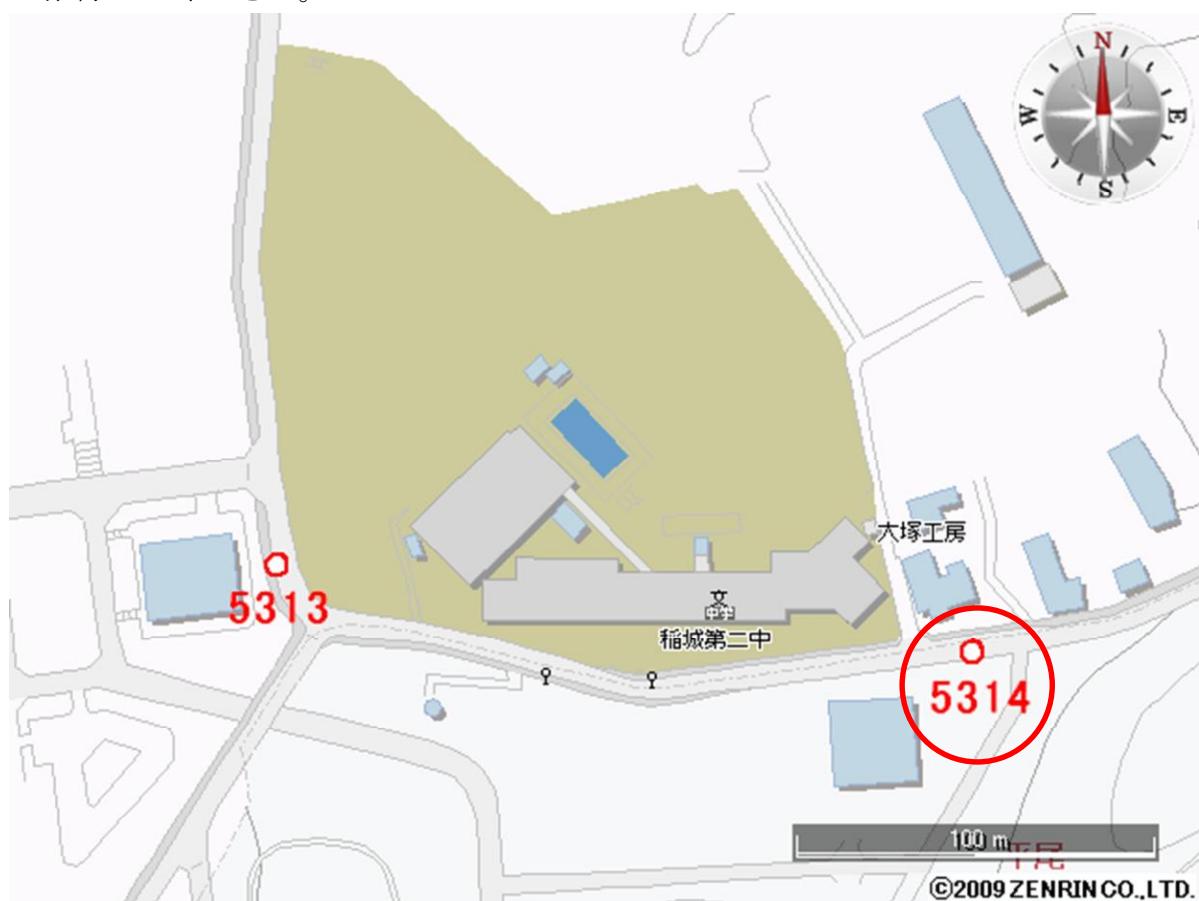

資器材の保管場所及び応急給水実施予定場所

| | | |
|--------------------|------|----------------------------------|
| 保管場所 | フリガナ | イナギシ ヤノクチ 3043 バンチ |
| | 住 所 | 〒206-0812 稻城市矢野口 3043 番地 |
| | フリガナ | イナギシリツ イナギダイサン チュウガッコウナイ ポウサイソウコ |
| | 施設名 | 稻城市立稻城第三中学校内防災倉庫 |
| 応急給水実施 予定場所 (※) | フリガナ | |
| | 住 所 | 〒 |
| | フリガナ | |
| | 施設名 | 消火栓No. 1 6 0 1 |

※ 発災時に応急給水を実施する予定である場所の、詳細を示す地図を下記に添付してください。

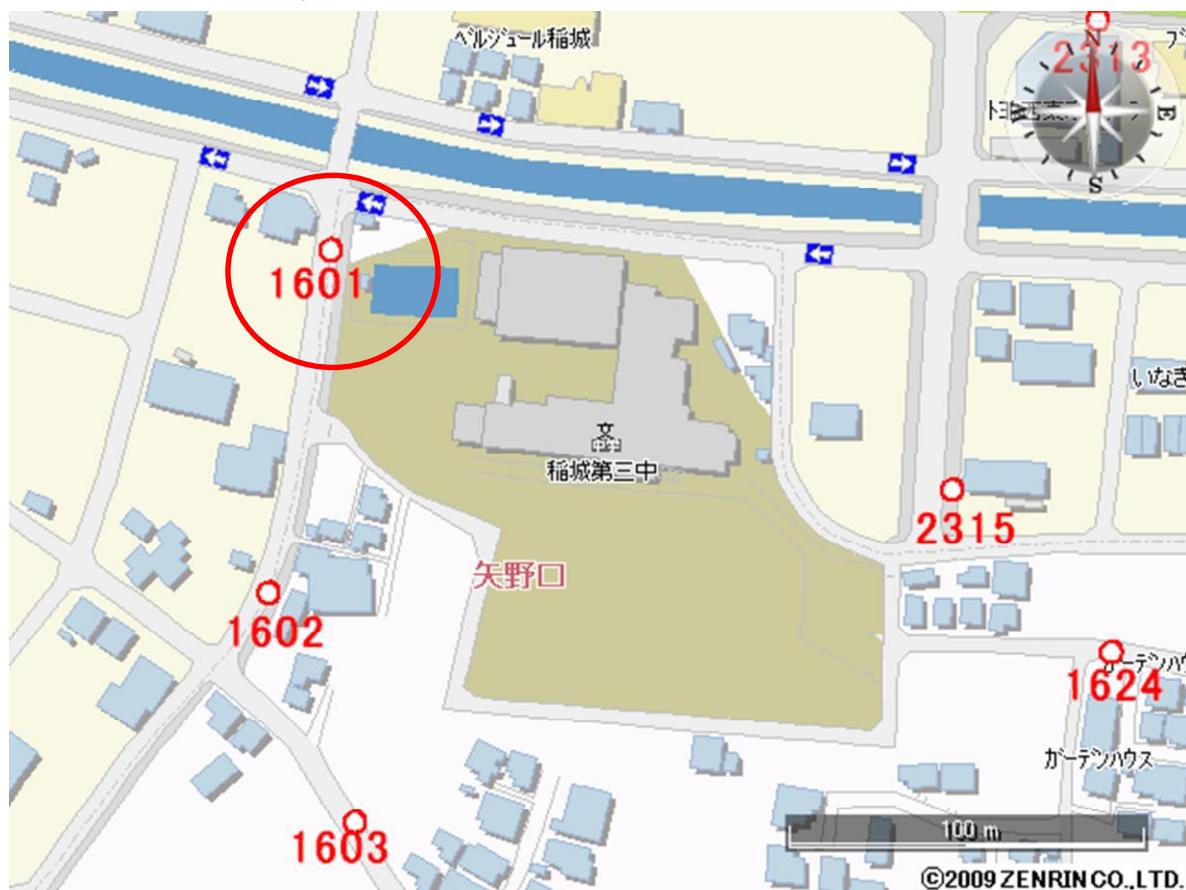

稻城市—No. 17

資器材の保管場所及び応急給水実施予定場所

| | | |
|--------------------|------|----------------------------------|
| 保管場所 | フリガナ | イナギシ オシタテ 1768 バンチ |
| | 住 所 | 〒206-0811 稻城市押立 1768 番地 |
| | フリガナ | イナギシリツ イナギダイヨン チュウガッコウナイ ポウサイソウコ |
| | 施設名 | 稻城市立稻城第四中学校内防災倉庫 |
| 応急給水実施 予定場所 (※) | フリガナ | |
| | 住 所 | 〒 |
| | フリガナ | |
| | 施設名 | 消火栓No. 7 1 2 3 |


※ 発災時に応急給水を実施する予定である場所の、詳細を示す地図を下記に添付してください。



資器材の保管場所及び応急給水実施予定場所

| | | |
|--------------------|------|---------------------------------|
| 保管場所 | フリガナ | イナギシ コウヨウダイ 3チョウメ1バンチノ1 |
| | 住 所 | 〒206-0803 稻城市向陽台三丁目1番地の1 |
| | フリガナ | イナギシリツ イナギダイゴ チュウガッコウナイ ボウサイソウコ |
| | 施設名 | 稻城市立稻城第五中学校内防災倉庫 |
| 応急給水実施 予定場所 (※) | フリガナ | |
| | 住 所 | 〒 |
| | フリガナ | |
| | 施設名 | 消火栓No. 8 3 2 0 |

※ 発災時に応急給水を実施する予定である場所の、詳細を示す地図を下記に添付してください。

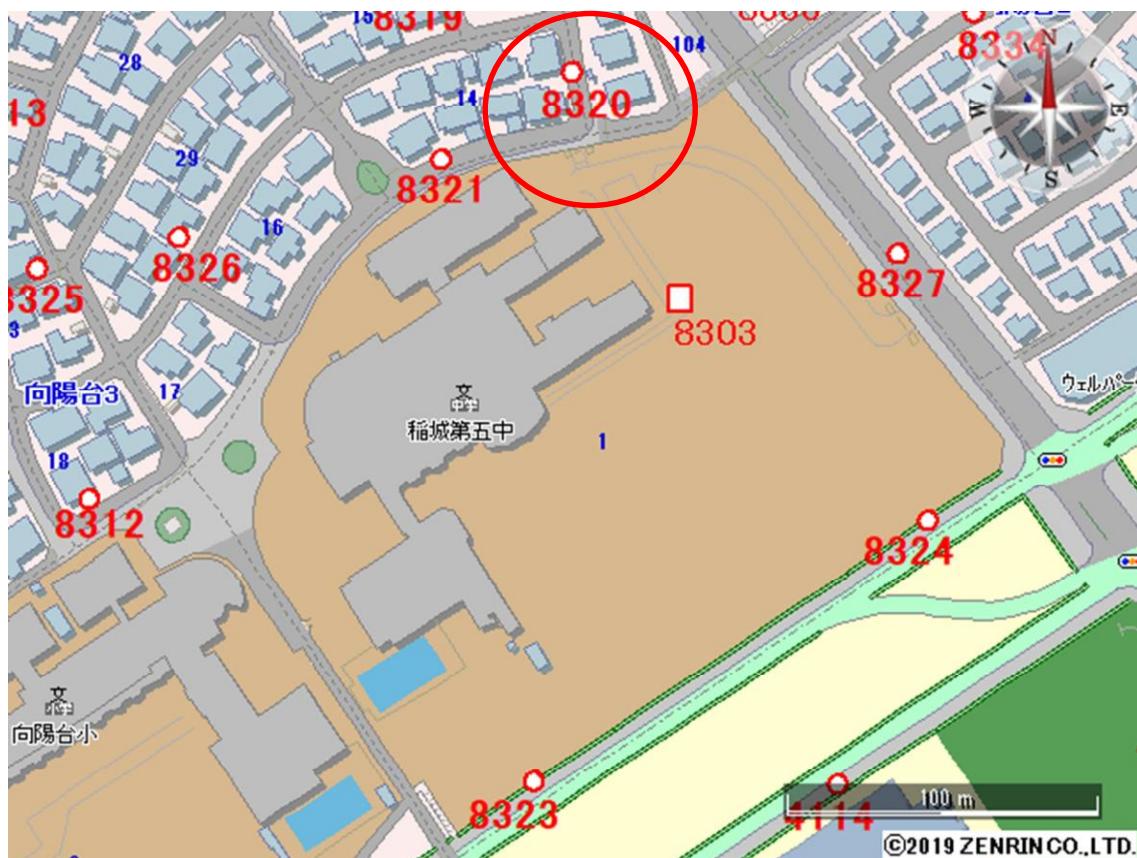

資器材の保管場所及び応急給水実施予定場所

| | | |
|--------------------|------|----------------------------------|
| 保管場所 | フリガナ | イナギシ ワカバダイ 3チョウメ 11番地 |
| | 住 所 | 〒206-0824 稻城市若葉台三丁目 11 番地 |
| | フリガナ | イナギシリツ イナギダイロク チュウガッコウナイ ポウサイソウコ |
| | 施設名 | 稻城市立稻城第六中学校内防災倉庫 |
| 応急給水実施 予定場所 (※) | フリガナ | |
| | 住 所 | 〒 |
| | フリガナ | |
| | 施設名 | 消火栓No. 0 3 0 1 |

※ 発災時に応急給水を実施する予定である場所の、詳細を示す地図を下記に添付してください。



4 災害時生活用水井戸

● 災害時生活用水井戸一覧

| No. | 災害時生活用水井戸 | 収納所在地 | 年度 |
|-----|------------|-------------------|-----|
| 1 | 稻城市立第一小学校 | 稻城市東長沼 956 番地 | H27 |
| 2 | 稻城市立第二小学校 | 稻城市坂浜 590 番地 | H27 |
| 3 | 稻城市立第三小学校 | 稻城市大丸 100 番地 | H26 |
| 4 | 稻城市立第四小学校 | 稻城市押立 1250 番地 | H25 |
| 5 | 稻城市立第六小学校 | 稻城市大丸 2110 番地 | H26 |
| 6 | 稻城市立第七小学校 | 稻城市矢野口 1901 番地の 2 | H24 |
| 7 | 稻城市立平尾小学校 | 稻城市平尾三丁目 1 番地の 3 | H24 |
| 8 | 稻城市立向陽台小学校 | 稻城市向陽台三丁目 2 番地 | H25 |
| 9 | 稻城市立城山小学校 | 稻城市向陽台六丁目 17 番地 | H27 |
| 10 | 稻城市立長峰小学校 | 稻城市長峰二丁目 8 番地 | H25 |
| 11 | 稻城市立若葉台小学校 | 稻城市若葉台四丁目 5 番地 | H25 |
| 12 | 稻城市立南山小学校 | 稻城市矢野口 3635 番地 | H26 |
| 13 | 稻城市立第一中学校 | 稻城市百村 23 番地 | H26 |
| 14 | 稻城市立第二中学校 | 稻城市坂浜五丁目 1 番地の 1 | H26 |
| 15 | 稻城市立第三中学校 | 稻城市矢野口 3043 番地 | H25 |
| 16 | 稻城市立第四中学校 | 稻城市押立 1768 番地 | H27 |
| 17 | 稻城市立第五中学校 | 稻城市向陽台三丁目 1 番地の 1 | H27 |
| 18 | 稻城市立第六中学校 | 稻城市若葉台三丁目 11 番地 | H27 |
| 19 | 複合施設ふれんど平尾 | 稻城市平尾一丁目 9 番地の 1 | H26 |

※ 稲城市立若葉台小学校、稻城市立南山小学校、稻城市立第六中学校は、揚水ポンプに発電機を接続し給水する。(手押しポンプ設置なし)

4-(1)

● 災害時生活用水井戸

| 名 称 | 収 納 所 在 地 | 年 度 |
|-----------|------------|-----|
| 稻城市立第一小学校 | 東長沼 956 番地 | H27 |



4-(2)

● 災害時生活用水井戸

| 名 称 | 収 納 所 在 地 | 年 度 |
|-----------|-----------|-----|
| 稻城市立第二小学校 | 坂浜 590 番地 | H27 |



4-(3)

● 災害時生活用水井戸

| 名 称 | 収 納 所 在 地 | 年 度 |
|-----------|--------------|-----|
| 稻城市立第三小学校 | 稻城市大丸 100 番地 | H26 |



4-(4)

● 災害時生活用水井戸

| 名 称 | 收 納 所 在 地 | 年 度 |
|-----------|---------------|-----|
| 稻城市立第四小学校 | 稻城市押立 1250 番地 | H25 |



4-(5)

● 災害時生活用水井戸

| 名 称 | 収 納 所 在 地 | 年 度 |
|-----------|---------------|-----|
| 稻城市立第六小学校 | 稻城市大丸 2110 番地 | H26 |



4-(6)

● 災害時生活用水井戸

| 名 称 | 収 納 所 在 地 | 年 度 |
|-----------|-------------------|-----|
| 稻城市立第七小学校 | 稻城市矢野口 1901 番地の 2 | H24 |



4-(7)

● 災害時生活用水井戸

| 名 称 | 収 納 所 在 地 | 年 度 |
|-----------|------------------|-----|
| 稻城市立平尾小学校 | 稻城市平尾三丁目 1 番地の 3 | H24 |



4-(8)

● 災害時生活用水井戸

| 名 称 | 収 納 所 在 地 | 年 度 |
|------------|--------------|-----|
| 稻城市立向陽台小学校 | 稻城市向陽台三丁目2番地 | H25 |



4-(9)

● 災害時生活用水井戸

| 名 称 | 収 納 所 在 地 | 年 度 |
|-----------|--------------|-----|
| 稻城市立城山小学校 | 向陽台六丁目 17 番地 | H27 |



4-(10)

● 災害時生活用水井戸

| 名 称 | 収 納 所 在 地 | 年 度 |
|-----------|---------------|-----|
| 稻城市立長峰小学校 | 稻城市長峰二丁目 8 番地 | H25 |



4-(11)


● 災害時生活用水井戸

| 名 称 | 収 納 所 在 地 | 年 度 |
|------------|----------------|-----|
| 稻城市立若葉台小学校 | 稻城市若葉台四丁目 5 番地 | H25 |



手押しポンプなし、発電機を接続し揚水ポンプを活用し給水する。

※ 稲城市立若葉台小学校避難所設営マニュアル参照

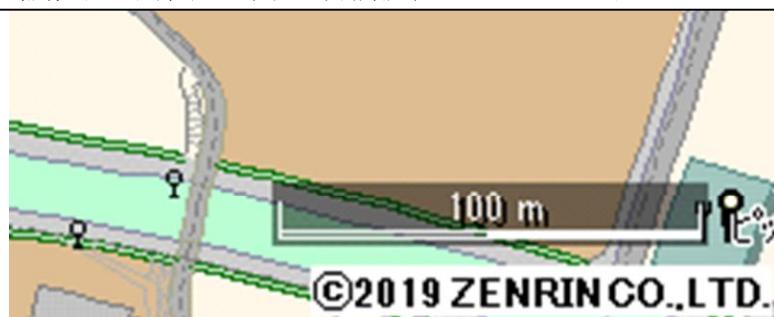

4-(12)


● 災害時生活用水井戸

| 名 称 | 収 納 所 在 地 | 年 度 |
|-----------|-------------|-----|
| 稻城市立南山小学校 | 矢野口 3635 番地 | H26 |



手押しポンプなし、発電機を接続し揚水ポンプを活用し給水する。

※ 稲城市立南山小学校避難所設営マニュアル参照

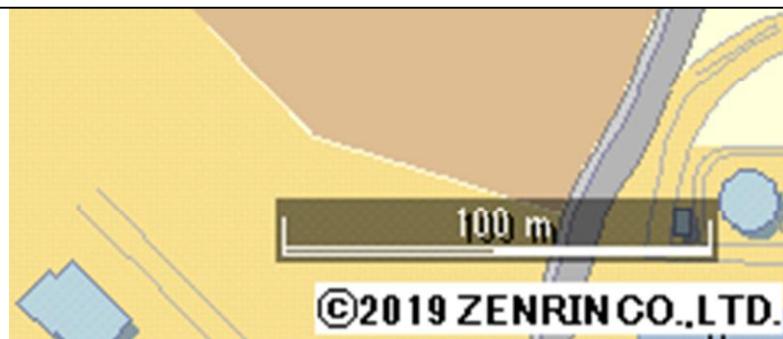

4 —(13)

● 災害時生活用水井戸

| 名 称 | 収 納 所 在 地 | 年 度 |
|-----------|-----------|-----|
| 稻城市立第一中学校 | 百村 23 番地 | H26 |



4-(14)

● 災害時生活用水井戸

| 名 称 | 収 納 所 在 地 | 年 度 |
|-----------|---------------|-----|
| 稻城市立第二中学校 | 坂浜五丁目 1 番地の 1 | H26 |



4 —(15)

● 災害時生活用水井戸

| 名 称 | 収 納 所 在 地 | 年 度 |
|-----------|----------------|-----|
| 稻城市立第三中学校 | 稻城市矢野口 3043 番地 | H25 |



4 —(16)

● 災害時生活用水井戸

| 名 称 | 収 納 所 在 地 | 年 度 |
|-----------|------------|-----|
| 稻城市立第四中学校 | 押立 1768 番地 | H27 |



4-(17)

● 災害時生活用水井戸

| 名 称 | 収 納 所 在 地 | 年 度 |
|-----------|----------------|-----|
| 稻城市立第五中学校 | 向陽台三丁目 1 番地の 1 | H27 |




● 災害時生活用水井戸

| 名 称 | 収 納 所 在 地 | 年 度 |
|-----------|--------------|-----|
| 稻城市立第六中学校 | 若葉台三丁目 11 番地 | H27 |



手押しポンプなし、発電機を接続し揚水ポンプを活用し給水する。

※ 稲城市立第六中学校避難所設営マニュアル参照

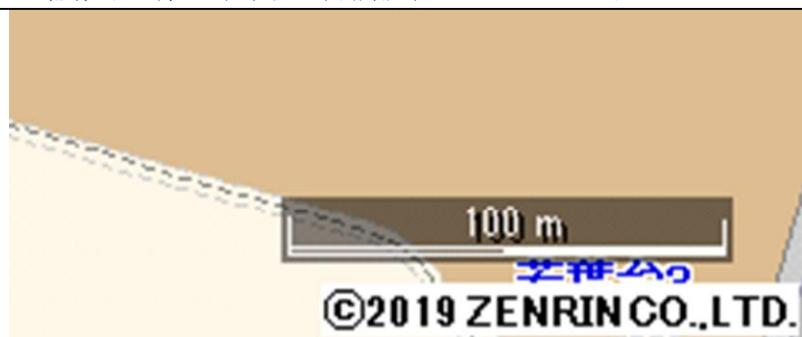

4 —(19)

● 災害時生活用水井戸

| 名 称 | 収 納 所 在 地 | 年 度 |
|------------|---------------|-----|
| 複合施設ふれんど平尾 | 平尾一丁目 9 番地の 1 | H26 |



5 給水車を活用した応急給水活動

(1) 応急給水活動


- ア 給水車を活用した応急給水活動は、災害時給水ステーション及び避難所応急給水栓、消火栓等からの応急給水等により給水活動が充分に行なうことが困難な場合に給水車を活用して指定した応急給水所において応急給水活動を実施する。
- イ 応急給水活動を実施する際は、応急給水所到着後に車両に積載されている「応急給水」と明記されたのぼりを掲出する。
- ウ 応急給水所は、居住場所から概ね2kmの距離内に1ヶ所の給水拠点の設置を目標とする。
- エ 市民の飲料水の確保については、応急給水所には市民が持参したポリタンク等に給水する。

● 応急給水所一覧

| No. | 地区 | 名 称 | 所在地 | 避難場所 | 避難所 | 防災倉庫 |
|-----|-----|---------|------------|------|-----|------|
| 1 | 矢野口 | 稲城第七小学校 | 矢野口 1901-2 | 有 | 有 | 有 |
| 2 | 東長沼 | 稲城第一小学校 | 東長沼 956 | 有 | 有 | 有 |
| 3 | 大 丸 | 稲城第六小学校 | 大丸 2110 | 有 | 有 | 有 |
| 4 | 百 村 | 稲城第一中学校 | 百村 23 | 有 | 有 | 有 |
| 5 | 坂 浜 | 稲城第二小学校 | 坂浜 590 | 有 | 有 | 有 |
| 6 | 平 尾 | 平尾小学校 | 平尾 3-1-3 | 有 | 有 | 有 |
| 7 | 押 立 | 稲城第四小学校 | 押立 1250 | 有 | 有 | 有 |
| 8 | 向陽台 | 向陽台小学校 | 向陽台 3-2 | 有 | 有 | 有 |
| 9 | 長 峰 | 長峰小学校 | 長峰 2-8 | 有 | 有 | 有 |
| 10 | 若葉台 | 若葉台小学校 | 若葉台 4-5 | 有 | 有 | 有 |
| 11 | 南 山 | 南山小学校 | 矢野口 3635 | 有 | 有 | 有 |



(2) 応急給水活動ルート図

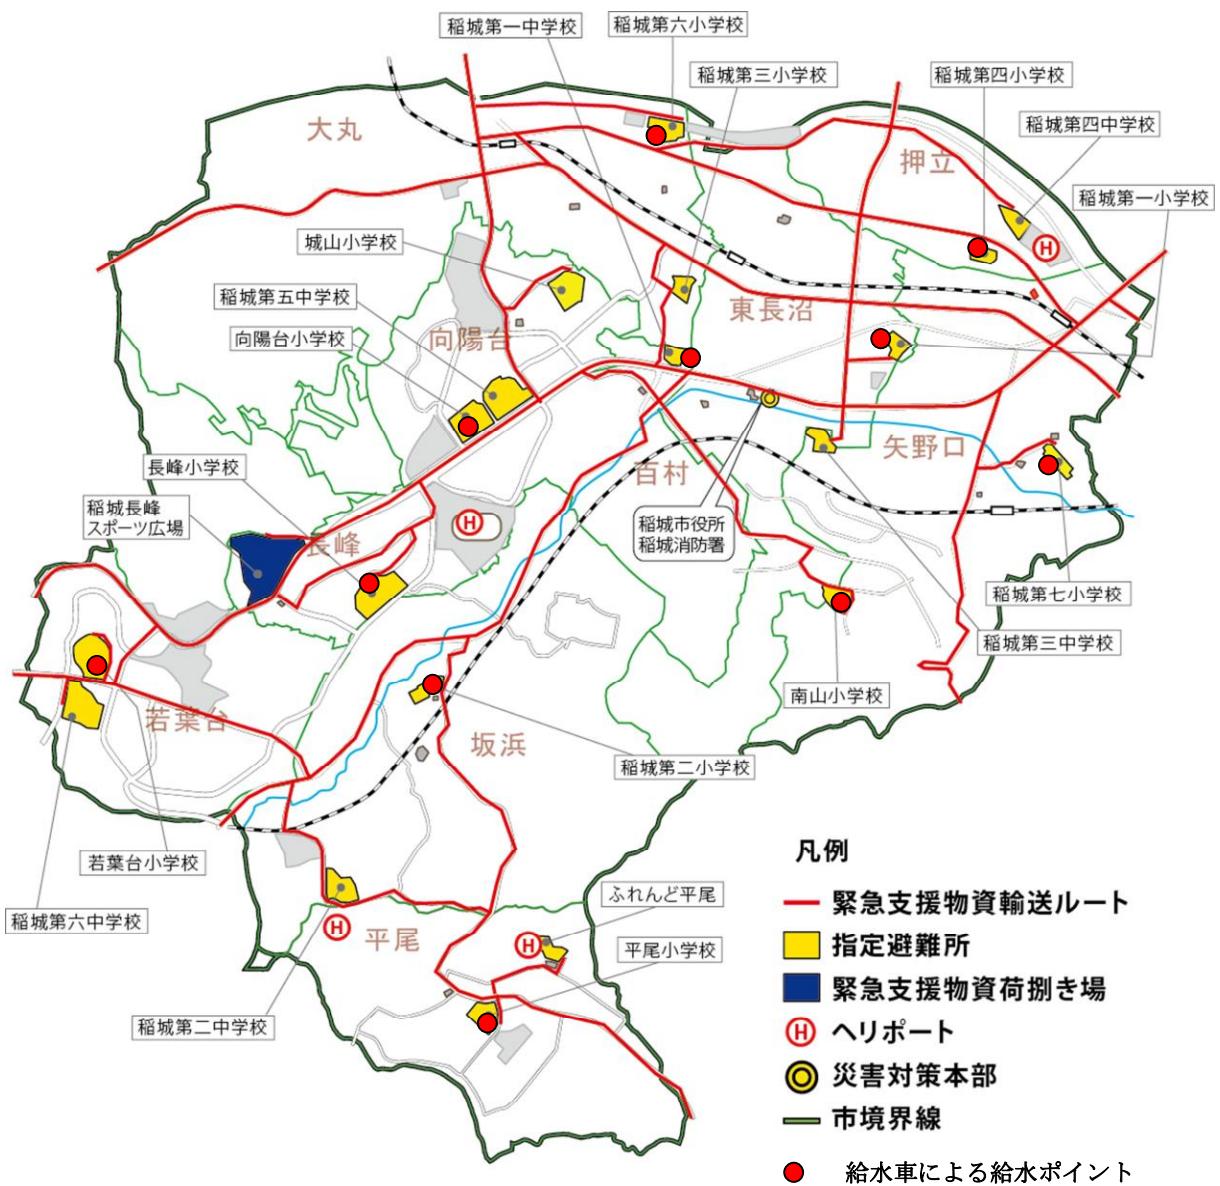

(3) 応急給水活動時間管理

| 配 送 時 間 | 地 区 | 応 急 給 水 所 |
|---------|-------|-------------|
| 時～ 時頃 | 矢野口地区 | 稻城市立稻城第七小学校 |
| 時～ 時頃 | 東長沼地区 | 稻城市立稻城第一小学校 |
| 時～ 時頃 | 大丸地区 | 稻城市立稻城第六小学校 |
| 時～ 時頃 | 百村地区 | 稻城市立稻城第一中学校 |
| 時～ 時頃 | 坂浜地区 | 稻城市立稻城第二小学校 |
| 時～ 時頃 | 平尾地区 | 稻城市立平尾小学校 |
| 時～ 時頃 | 押立地区 | 稻城市立稻城第四小学校 |
| 時～ 時頃 | 向陽台地区 | 稻城市立向陽台小学校 |
| 時～ 時頃 | 長峰地区 | 稻城市立長峰小学校 |
| 時～ 時頃 | 若葉台地区 | 稻城市立若葉台小学校 |
| 時～ 時頃 | 南山地区 | 稻城市立南山小学校 |


※ 応急給水所（地区）については、給水拠点等を活用しての給水状況等により

有效地に給水が行えるように隨時変更するものとする。

(4) 給水車取扱時の注意事項

ア 給水車の給水タンクの蓋の鍵（南京錠）について

下記の写真のとおり、ハンドルに直接 南京錠をかけること

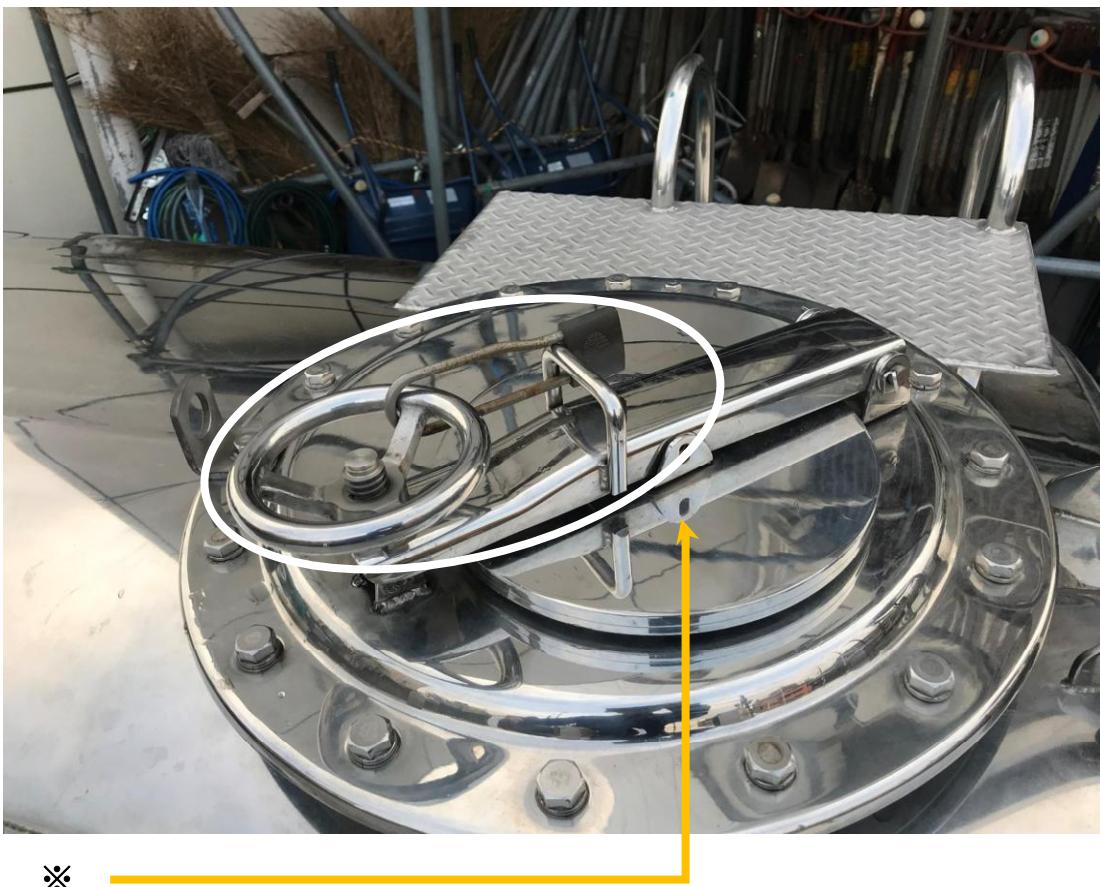

※ この穴には鍵をかけないこと！（この位置に南京錠をかけても、ハンドルが回るためタンクの蓋は開いてしまう。）

イ 使用後点検

- ① 給水車を使用した後は、鍵の位置等を含めて必ず点検を行う。
- ② 使用後は、6か所の排水用コックを OPEN にする。
- ③ 冬季は排水管の破裂防止のため必ず6か所の排水用コックを開けた状態にしておくこと。

6 備蓄飲料水

- (1) 市内に点在している市・防災倉庫等に長期保存の飲料水を備蓄しています。備蓄量については 20,000ℓです。

7 飲料水等の提供に伴う協定

- (1) 協定による物資の供給体制

災害時における飲料水等物資の供給に関する協定を以下の事業所と締結しています。

- ① サントリー食品工業株式会社
- ② 株式会社 ダイエー
- ③ 大塚食品株式会社
- ④ 稲城市酒販組合
- ⑤ JA 東京南
- ⑥ 株式会社 三和
- ⑦ イオンタウン株式会社
- ⑧ イオンマーケット株式会社
- ⑨ 生活協同組合コープみらい
- ⑩ 株式会社アイリスプラザ ユニディカンパニー

(2) 協定締結内容

| 締結年月日 | 協定名 |
|--|--|
| | 協定の相手方 |
| | 協定の内容 |
| 昭和 60 年 4 月 20 日 | 災害時における食品の供給に関する協定 稻城酒販組合 災害時における食品の供給 |
| 平成 8 年 8 月 27 日 (平成 25 年 4 月 1 日 修正) | 災害時における応急用食糧品及び日用品等の供給に関する協定 東京南農業協同組合 災害時における応急用食糧品及び日用品等の供給 |
| 平成 17 年 7 月 29 日 | 災害時における飲料水の供給に関する協定 サントリー食品工業株式会社 多摩川工場 災害時における応急用飲料水の供給 |
| 平成 20 年 3 月 19 日 | 災害時における物資の供給に関する協定 株式会社 ダイエー 災害が発生した際に速やかに物資を確保し被災者への供給を図るための協力要請 |
| 平成 24 年 11 月 1 日 | 災害時における食品等の供給に関する協定 大塚食品株式会社 東京支店 災害時における食料品等の供給に関する協力要請 |
| 平成 25 年 2 月 1 日 | 災害時における物資の供給に関する協定 株式会社 三和 災害時における物資の供給に関する協力要請 |
| 平成 28 年 3 月 23 日 | 災害時における物資の供給協力に関する協定について 生活共同組合コープみらい 災害時における食料品、その他生活必需品等の必要な物資の供給協力 |
| 令和元年 12 月 12 日 | 災害時における施設の提供及び物資の供給に関する協定 イオンタウン株式会社・イオンマーケット株式会社 避難場所としての施設の提供及び食料品及び生活必需品の提供 |
| 令和 5 年 3 月 20 日 | 災害時における物資の供給に関する協定 株式会社アイリスプラザ ユニディカンパニー 災害時における食料品及び生活必需品の供給協力 |

8 市・防災倉庫給水関係資器材について

市内小中学校・文化センター・市防災倉庫等に下記資機材が保管されています。これらの資機材を活用して応急給水活動を実施します。

| | |
|----------------|-----------------|
| 飲料水用水槽 | 応急給水栓用資機材 |
| 給水タンク（500ℓ） | ろ水機 |
| 折りたたみ式水槽 | 携帯用浄水器 |
| ポリタンク（10ℓ、20ℓ） | 長期保存飲料水（ペットボトル） |
| 飲料水袋（6ℓ、10ℓ） | |